



Sun™ Rack Installation Guide

Guide d'installation du rack Sun™

Guía de instalación del bastidor Sun™

Sun Rack 設置マニュアル

Sun™ 랙 설치 안내서

Sun™ 机架安装指南

Sun™ 機架安裝指南

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
650-960-1300

Part No. 816-6386-11
May 2003, Revision A

Send comments about this document to: docfeedback@sun.com

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. has intellectual property rights relating to technology embodied in the product that is described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the U.S. patents listed at <http://www.sun.com/patents> and one or more additional patents or pending patent applications in the U.S. and in other countries.

This document and the product to which it pertains are distributed under licenses restricting their use, copying, distribution, and decompilation. No part of the product or of this document may be reproduced in any form by any means without prior written authorization of Sun and its licensors, if any.

Third-party software, including font technology, is copyrighted and licensed from Sun suppliers.

Parts of the product may be derived from Berkeley BSD systems, licensed from the University of California. UNIX is a registered trademark in the U.S. and in other countries, exclusively licensed through X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, docs.sun.com, and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and in other countries.

All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. in the U.S. and in other countries. Products bearing SPARC trademarks are based upon an architecture developed by Sun Microsystems, Inc.

The OPEN LOOK and SunTM Graphical User Interface was developed by Sun Microsystems, Inc. for its users and licensees. Sun acknowledges the pioneering efforts of Xerox in researching and developing the concept of visual or graphical user interfaces for the computer industry. Sun holds a non-exclusive license from Xerox to the Xerox Graphical User Interface, which license also covers Sun's licensees who implement OPEN LOOK GUIs and otherwise comply with Sun's written license agreements.

Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in the Sun Microsystems, Inc. license agreements and as provided in DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct. 1998), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14 (ALT III), as applicable.

DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID.



Contents

1. Sun Rack Installation Guide 1

Physical Installation 1

 Permanent Floor Mounting 1

 Adjusting the Leveling Feet 2

Installing Equipment 2

 Deploying the Anti-Tilt Bar 3

Power Distribution System 4

 Physical Orientation 6

 Powering On the Rack 7

2. Guide d'installation du rack Sun 9

Installation physique 9

 Montage au sol définitif 9

 Ajustement des pieds de mise à niveau 10

Installation du matériel 10

 Extraction de la barre anti-basculement 11

Système de distribution d'alimentation 12

 Orientation physique 14

Mise sous tension du rack 15

3. Guía de instalación del bastidor Sun	17
Instalación	17
Montaje permanente en el suelo	17
Ajuste de las patas niveladoras	18
Instalación del equipo	18
Utilización de la barra antivolcado	19
Sistema de distribución de alimentación eléctrica	20
Orientación física	23
Encendido del bastidor	23
4. Sun Rack の設置	25
物理的な設置	25
床への設置	25
高さ調整脚の調整	26
装置の取り付け	26
転倒防止バーの使用	27
配電システム	28
物理的な位置	30
ラックの電源投入	31
5. Sun 랙 설치 안내서	33
설치	33
바닥에 장착	33
수평 조절 다리 조정	34
장비 설치	34
기울임 방지 막대 배치	35
전원 분배 시스템	36
설치 방향	38
랙 전원 켜기	39

6. Sun 机架安装指南 41

物理安装 41

永久地面安装 41

调整水平支脚 42

安装设备 42

拉出防倾倒杆 43

配电系统 44

物理位置 46

打开机架电源 47

7. Sun 機架安裝指南 49

實體安裝 49

永久性地板安裝 49

調整校平腳座 50

安裝設備 50

裝上防傾斜桿 51

配電系統 52

實體方位 54

開啓機架電源 55

Sun Rack Installation Guide

Physical Installation

The Sun Rack can be permanently mounted to the floor using the same brackets that secured the rack to the shipping pallet or it can stand freely on its four leveling feet.

Permanent Floor Mounting

Figure 1-1 illustrates a mounting bracket and the mounting hole spacing required to secure the Sun Rack permanently to the floor.

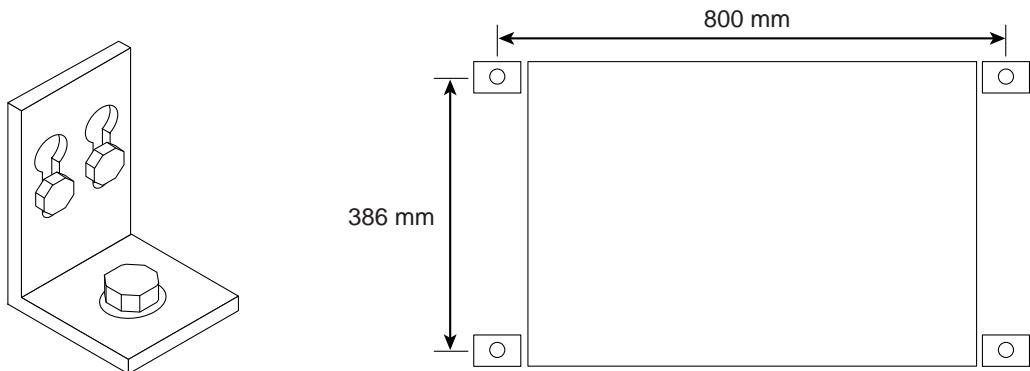


FIGURE 1-1 Floor Mounting Hole Spacing

The rack side of the mounting brackets are slotted to allow for vertical positioning.

Adjusting the Leveling Feet

1. Use the wrench provided to adjust the vertical position.

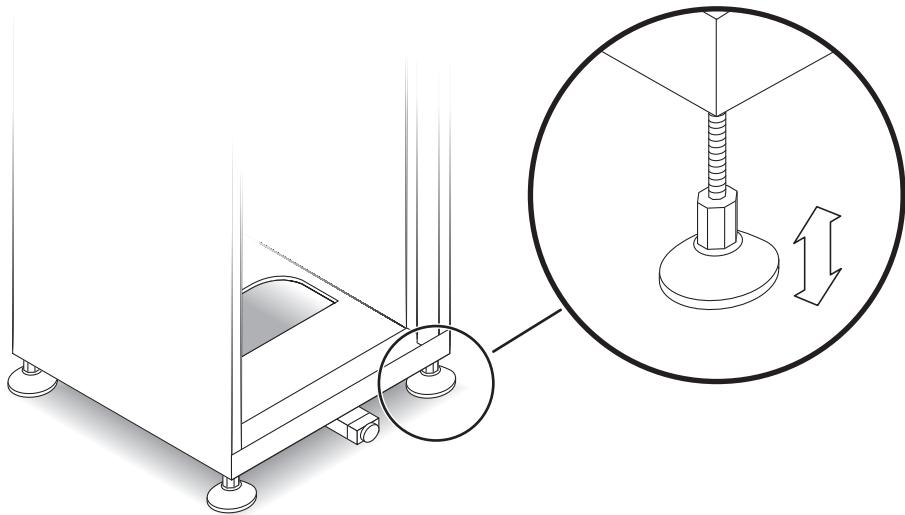


FIGURE 1-2 Leveling Foot

Installing Equipment

Refer to the documentation that came with your equipment for bracket and rail installation information.



Caution – For safety, equipment should always be loaded from the bottom up. That is, install equipment in the lowest part of the rack first, then install a system above that, and so on.



Caution – To prevent the rack from tipping during equipment installation, the anti-tilt bar must be deployed.

Deploying the Anti-Tilt Bar

1. Pull the end of the anti-tilt bar out to its fully extended position.
2. Rotate the foot 90 degrees and adjust the height of the foot so that it rests on the floor.

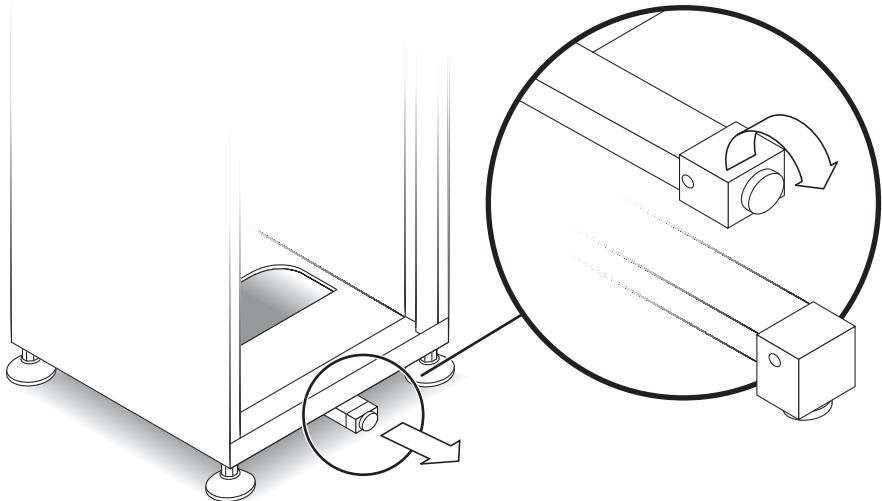


FIGURE 1-3 Deploying the Anti-Tilt Bar

Power Distribution System

Your rack might have the Sun Rack 900 Power Distribution System option installed. Refer to Figure 1-4. The Power Distribution System consists of four inputs (two sets of two: AC_Grid_0 and AC_Grid_1), two power sequencers (A and B), two power strips, and connecting cables

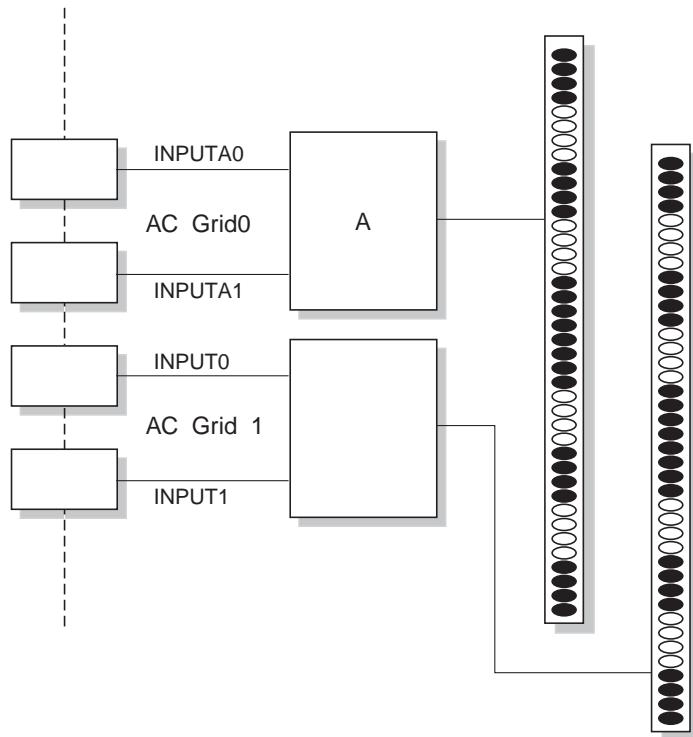


FIGURE 1-4 Power Distribution System

Each power input to the rack should be connected to a dedicated 20 Amp (North America) or 16 AMP (International) branch circuit. Individual outlets are grouped into sets of four. Each individual outlet has a maximum current rating of 10 Amps. However, each outlet group has a maximum current rating of 10 Amps also. In other words, the total current for a group of four outlets cannot exceed 10 Amps.

Note – For redundantly powered systems, each sequencer must be connected to a redundant AC power source.

Figure 1-5 illustrates the configuration of outlets and outlet groups for a single power strip. Outlet groups are labeled 0 through 9.

A 48 outlet configuration consists of two power strips with 24 outlets each. A 78 outlet configuration consists of two power strips with 39 outlets each. Only the outlet groups shaded in the illustration are included the 48 outlet configuration. All of the outlet groups are included in the 78 outlet configuration.

There is no J40 on a 39 outlet power strip.

Power sequencer INPUT_A0 provides power to outlet groups 0, 2, 4, 6, and 8. Power sequencer INPUT_A1 provides power to outlet groups 1, 3, 5, 7, and 9.

When power is applied to a power sequencer it is checked to ensure that it is in the proper voltage range (qualified). When the power is qualified, it is then switched to the outlet groups, one at a time at 1.5 second intervals. For example, once INPUT_A0 is qualified by the sequencer, it is applied to outlet group 0 first, then 1.5 seconds later it is applied to outlet group 2, then after another 1.5 seconds it is applied to outlet group 4, then outlet group 6, then outlet group 8. Similarly, once INPUT_A1 is qualified, power is applied to outlet groups 1, 3, 5, and 7 respectively.

Note – Outlet group 9 in each Power Strip is unswitched and unqualified. That is, as soon as INPUT_A1 is applied to the Power Sequencers, it is applied to outlet group 9.

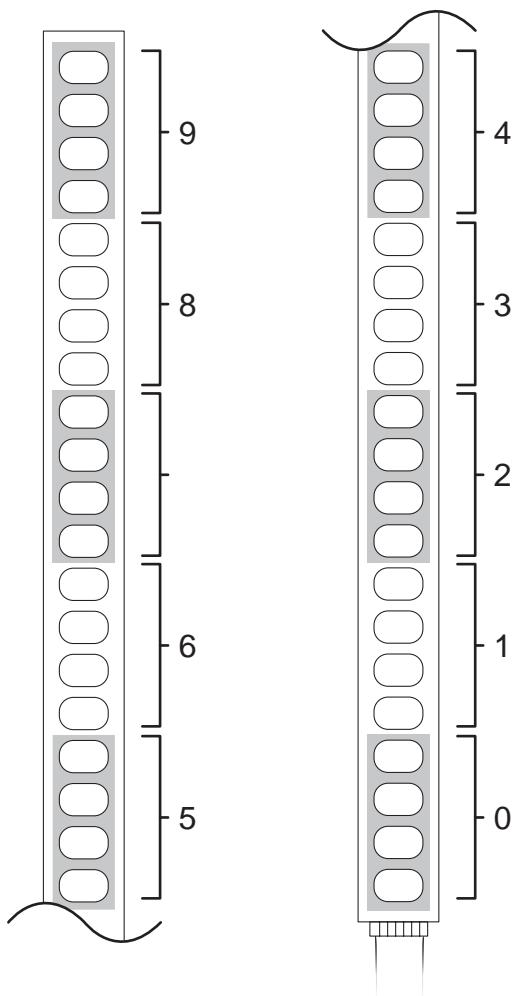


FIGURE 1-5 One Power Strip Showing Outlet Groups

Physical Orientation

Power Sequencer A is the top Power Sequencer in the rack and is connected to Power Strip A, the inboard strip. Power Sequencer B is the lower one and is connected to Power Strip B, the outboard one.

Powering On the Rack

- 1. Turn off the power to the branch circuits.**
- 2. Turn off both power sequencers.**
- 3. Connect one end of each of the provided power cables to a branch circuit.**

Inputs A0 and A1 should be on the same branch circuit and B0 and B1 should be on the same branch circuit. For redundantly powered systems, do not connect any combination of A and B to the same branch circuit.

- 4. Connect the other end of each power cable to the power input panel.**
- 5. Turn on power to the rack by switching on the branch circuits.**
- 6. Turn on the power sequencers.**

Power On indicator lights on both power sequencers should light.

Power On indicator lights on both power strips should light.

Guide d'installation du rack Sun

Installation physique

Le rack Sun peut être monté de manière définitive au sol, à l'aide des mêmes supports de fixation utilisés pour la fixation du rack à la palette d'expédition. Le rack peut également tenir librement sur ses quatre pieds de mise à niveau.

Montage au sol définitif

La figure 2-1 illustre le support de fixation et l'espace de montage nécessaires à la fixation définitive du rack Sun au sol.

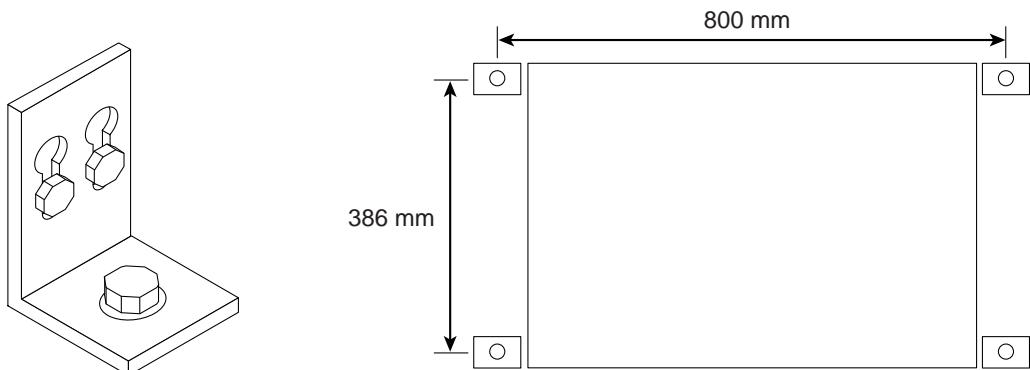


FIGURE 2-1 Espace de montage au sol

Les supports de fixation présentent des fentes sur le côté du rack, afin de permettre un positionnement vertical.

Ajustement des pieds de mise à niveau

1. Ajustez le rack en position verticale à l'aide de la clé fournie à cet effet.

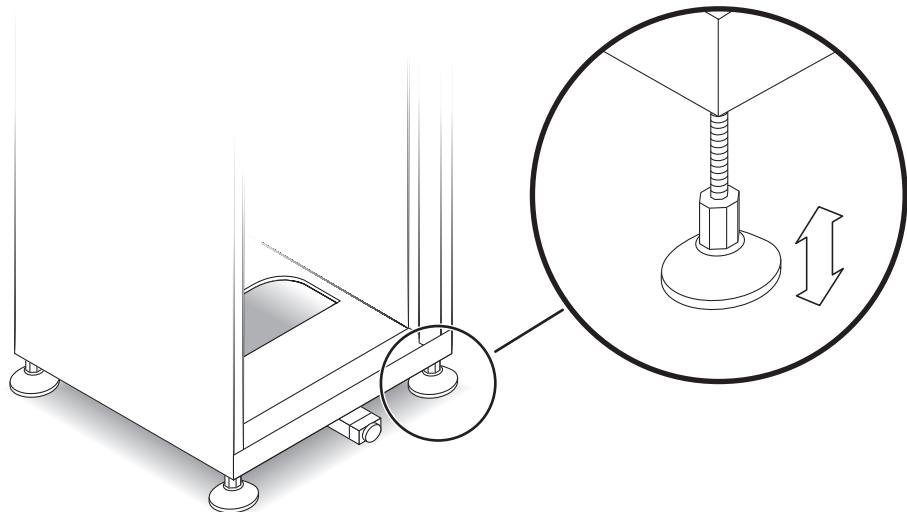


FIGURE 2-2 Pied de mise à niveau

Installation du matériel

Consultez la documentation fournie avec le matériel pour obtenir des informations sur l'installation des supports et des rails.



Attention – Par mesure de sécurité, le matériel doit toujours être chargé du bas vers le haut. En d'autres termes, vous devez installer, en premier, le matériel qui doit se trouver dans la partie la plus inférieure du rack, puis installer le matériel sur le niveau suivant, etc.



Attention – Afin d'éviter que le rack ne penche pendant l'installation du matériel, tirez la barre anti-basculement du rack.

Extraction de la barre anti-basculement

- 1. Tirez la barre anti-basculement jusqu'au bout.**
- 2. Faites pivoter le pied sur 90 degrés et ajustez sa hauteur de manière à ce qu'il soit bien posé sur le sol.**

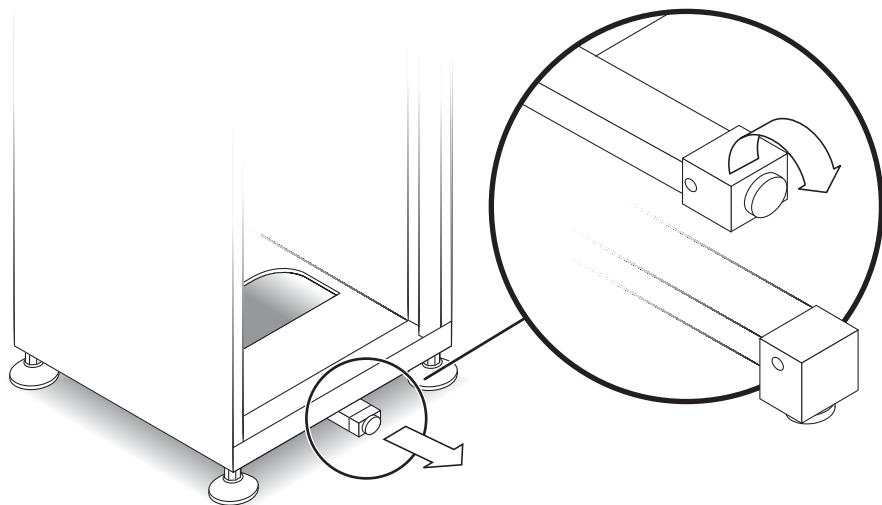


FIGURE 2-3 Extraction de la barre anti-basculement

Système de distribution d'alimentation

Votre rack est peut être équipé d'un système de distribution d'alimentation Sun Rack 900, en option. Reportez-vous à la figure 2-4. Le système de distribution d'alimentation est composé de quatre entrées, (deux groupes de deux : AC_Grid_0 et AC_Grid_1), deux séquenceurs d'alimentation (A et B), deux barrettes d'alimentation et des câbles de connexion.

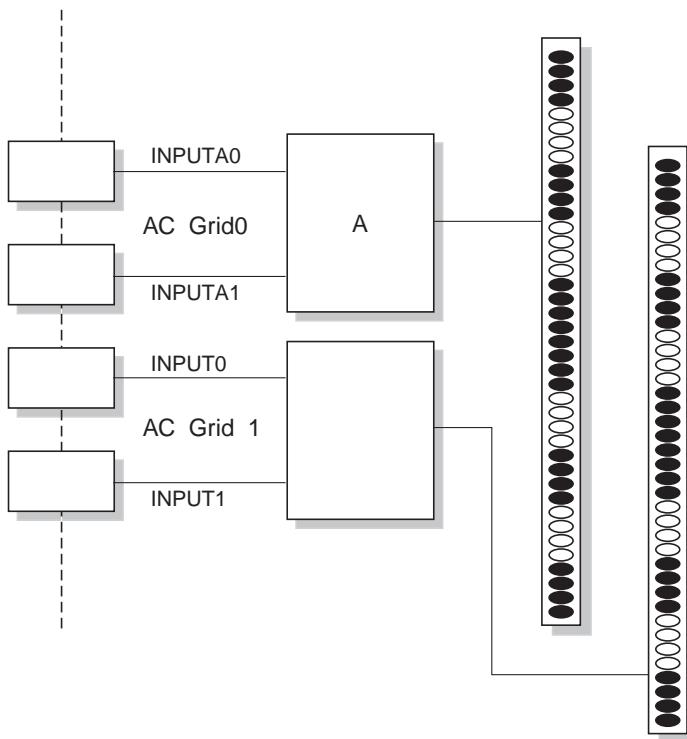


FIGURE 2-4 Système de distribution d'alimentation

Chaque entrée d'alimentation au rack doit être connectée à un circuit terminal dédié de 20 A (pour l'Amérique du Nord) ou de 16 A (norme internationale). Les prises individuelles sont regroupées par quatre. Chaque prise individuelle se caractérise par une valeur nominale maximale de 10 A. Chaque groupe de prises, en revanche, est défini également par une valeur nominale maximale de 10 A. En d'autres termes, le courant total pour un groupe de quatre prises ne peut dépasser 10 A.

Remarque – Pour des systèmes d'alimentation redondants, chaque séquenceur doit être connecté à une source d'alimentation CA redondante.

La figure 2-5 illustre la configuration des prises et des groupes de prises pour une barrette d'alimentation unique. Les groupes de prises sont étiquetés de 0 à 9.

Une configuration de 48 prises consiste en deux barrettes d'alimentation disposant chacune de 24 prises. Une configuration de 78 prises consiste en deux barrettes d'alimentation de 39 prises chacune. Seuls les groupes de prises grisés dans l'illustration sont inclus dans la configuration de 48 prises. Tous les groupes de prises sont inclus dans la configuration de 78 prises.

J40 ne figure pas sur une barrette d'alimentation de 39 prises.

Le séquenceur d'alimentation INPUT_A0 fournit de l'alimentation aux groupes de prises 0, 2, 4, 6 et 8. Le séquenceur d'alimentation INPUT_A1 fournit de l'alimentation aux groupes de prises 1, 3, 5, 7 et 9.

Lorsque de l'alimentation est fournie à un séquenceur d'alimentation, une vérification est effectuée pour s'assurer que la tension se situe dans la plage définie. Lorsque la tension est correcte, elle est commutée vers les groupes de prises, l'un après l'autre, à un intervalle de 1,5 secondes. Par exemple, lorsque INPUT_A0 est jugée correcte par le séquenceur, elle est appliquée au groupe de prises 0, en premier, puis 1,5 secondes plus tard, elle est appliquée au groupe de prises 2, puis, 1,5 secondes plus tard, elle est appliquée au groupe de prises 4, puis 6, puis 8. De la même manière, lorsque INPUT_A1 est jugée correcte, l'alimentation est appliquée aux groupes de prises 1, 3, 5 et 7, respectivement.

Remarque – Le groupe de prises 9 dans chaque barrette d'alimentation n'est pas commuté et n'est pas jugé correcte. En d'autres termes, dès que INPUT_A1 est appliquée aux séquenceurs d'alimentation, elle est appliquée au groupe de prises 9.

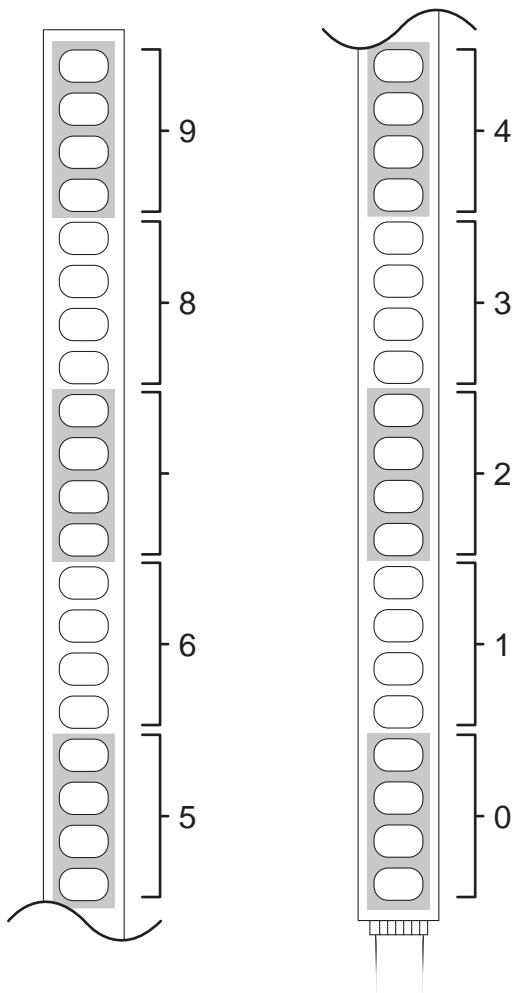


FIGURE 2-5 Une barrette d'alimentation indiquant les groupes de prises

Orientation physique

Le séquenceur d'alimentation A est le séquenceur supérieur, dans le rack et il est connecté à la barrette d'alimentation A, la barrette interne. Le séquenceur d'alimentation B est le séquenceur inférieur, dans le rack et il est connecté à la barrette d'alimentation B, la barrette externe.

Mise sous tension du rack

- 1. Mettez hors tension les circuits terminaux.**
- 2. Mettez hors tension les deux séquenceurs d'alimentation.**
- 3. Branchez une extrémité de chaque câble d'alimentation fourni à un circuit terminal.**

Les entrées A0 et A1 doivent être sur le même circuit terminal ; il en va de même pour les entrées B0 et B1. Pour les systèmes d'alimentation redondants, ne branchez aucune combinaison d'entrées A et B à un même circuit terminal.
- 4. Branchez l'autre extrémité de chaque câble d'alimentation au panneau d'entrée d'alimentation.**
- 5. Mettez le rack sous tension avec l'interrupteur des circuits terminaux.**
- 6. Mettez les séquenceurs d'alimentation sous tension.**

Les voyants d'alimentation des deux séquenceurs sont alors allumés.

De même, les voyants d'alimentation des deux barrettes d'alimentation sont allumés.

Guía de instalación del bastidor Sun

Instalación

El bastidor Sun puede montarse en el suelo de forma permanente utilizando las abrazaderas del palé de envío o puede dejarse de pie sobre las cuatro patas niveladoras.

Montaje permanente en el suelo

En la Figura 3-1 se muestra una abrazadera de montaje y el espacio necesario para fijar el bastidor Sun permanentemente al suelo.

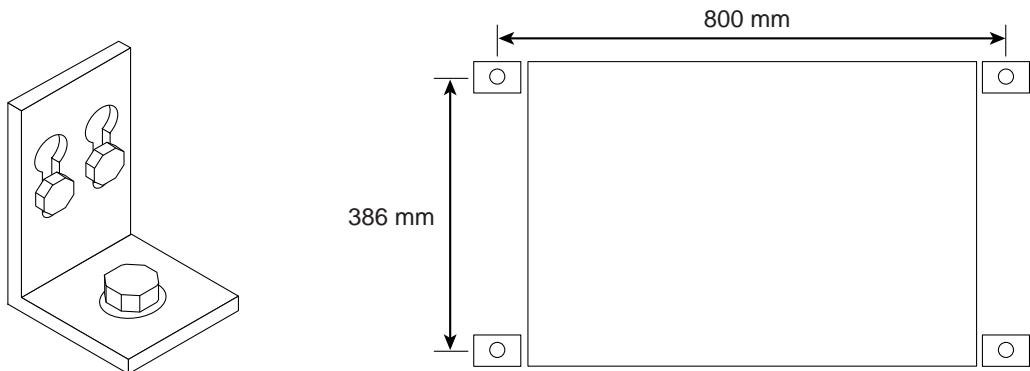


FIGURA 3-1 Espacio necesario para el montaje en el suelo

El lateral de las abrazaderas de montaje que se une al bastidor dispone de ranuras que permiten la colocación vertical.

Ajuste de las patas niveladoras

1. Utilice la llave inglesa proporcionada para ajustar la posición vertical.

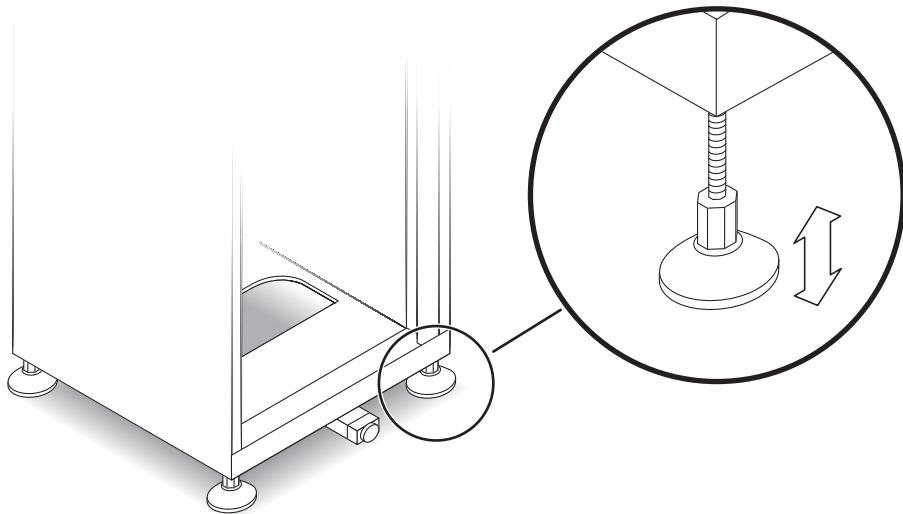


FIGURA 3-2 Pata niveladora

Instalación del equipo

Consulte la documentación proporcionada con el equipo para obtener datos sobre la instalación de rieles y abrazaderas.



Precaución – Por seguridad, siempre deben montarse los equipos de abajo arriba. A saber, primero debe instalarse un sistema en la parte inferior del bastidor; a continuación, debe instalarse un sistema en el siguiente nivel, y así sucesivamente.



Precaución – Para evitar que el bastidor se vuelque durante la instalación del equipo, debe extenderse la barra antivolcado.

Utilización de la barra antivolcado

- 1. Extraiga el extremo de la barra antivolcado completamente.**
- 2. Gire la pata 90 grados y ajuste la altura de ésta para que quede apoyada en el suelo.**

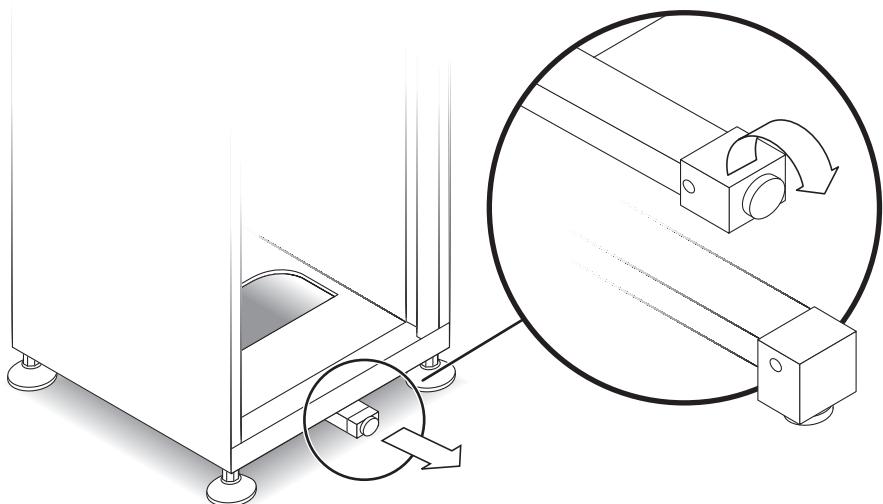


FIGURA 3-3 Utilización de la barra antivolcado

Sistema de distribución de alimentación eléctrica

Es posible que el bastidor incorpore el sistema de distribución de alimentación eléctrica Sun Rack 900. Consulte la Figura 3-4. Este sistema consta de cuatro entradas (dos pares: AC_Grid_0 y AC_Grid_1), dos secuenciadores de alimentación (A y B), dos regletas de alimentación y cables de conexión.

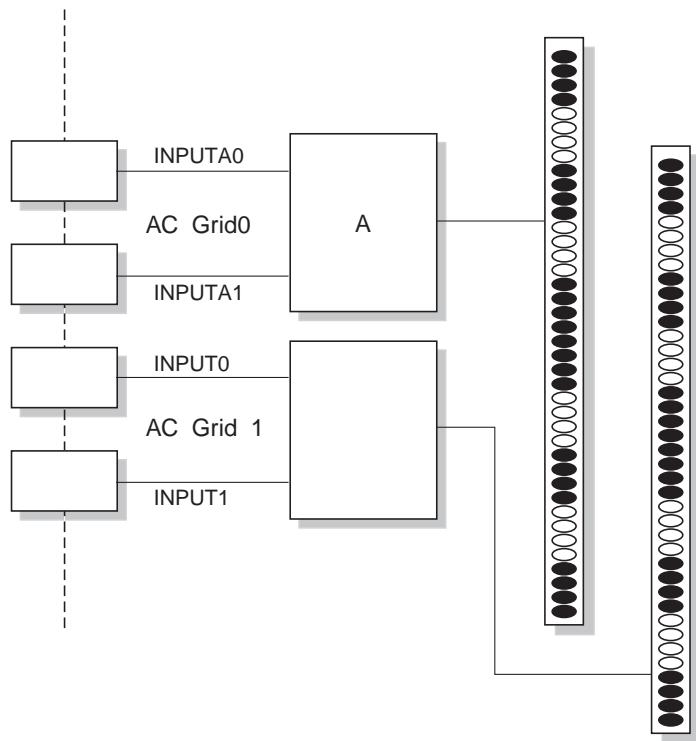


FIGURA 3-4 Sistema de distribución de alimentación eléctrica

Cada entrada de alimentación del bastidor debe conectarse con un circuito derivado y dedicado de 20 amp. (América del norte) o 16 amp. (resto de los países). Las entradas se agrupan en grupos de cuatro. Cada una de las entradas tiene una clasificación de corriente máxima de 10 amp. Sin embargo, cada grupo de entradas también tiene una clasificación de corriente máxima de 10 amp. Es decir, el total de corriente de un grupo de cuatro entradas no puede exceder 10 amp.

Nota – En los sistemas con dispositivos de alimentación redundantes, cada secuenciador debe conectarse con una fuente de alimentación de CA redundante.

En la Figura 3-5 se muestra la configuración de las entradas y los grupos de entradas de una regleta de alimentación. Los grupos de entradas se etiquetan del 0 al 9.

Una configuración de 48 entradas consta de dos regletas de alimentación con 24 entradas cada una. Una configuración de 78 entradas consta de dos regletas de alimentación con 39 entradas cada una. Sólo los grupos de entradas que aparecen sombreados en la ilustración forman parte de la configuración de 48 entradas. En la configuración de 78 entradas, se incluyen todos los grupos de entradas mostrados.

Una regleta de alimentación de 39 entradas no dispone de J40.

El secuenciador de alimentación INPUT_A0 proporciona alimentación a los grupos de entradas 0, 2, 4, 6 y 8. El secuenciador de alimentación INPUT_A1 proporciona alimentación a los grupos de entradas 1, 3, 5, 7 y 9.

Cuando un secuenciador de alimentación recibe corriente, ésta se analiza para comprobar que tiene el rango de voltaje adecuado (cualificado). Una vez comprobada la corriente, se transfiere a los grupos de entradas, de uno en uno y en intervalos de 1,5 segundos. Por ejemplo, una vez comprobada INPUT_A0 por el secuenciador, se aplica al grupo de entradas 0 primero; al cabo de 1,5 segundos se aplica al grupo de entradas 2; tras otros 1,5 segundos al grupo de entradas 4; a continuación, al grupo de entradas 6 y, por último, al grupo de entradas 8. De igual forma, una vez cualificada INPUT_A1, se aplica a los grupos de entradas 1, 3, 5 y 7 sucesivamente.

Nota – El grupo de entradas 9 de cada una de las regletas de alimentación está desconectado y sin cualificar. Es decir, tan pronto como se aplica la corriente de INPUT_A1 a los secuenciadores de alimentación, ésta se aplica también al grupo de entradas 9.

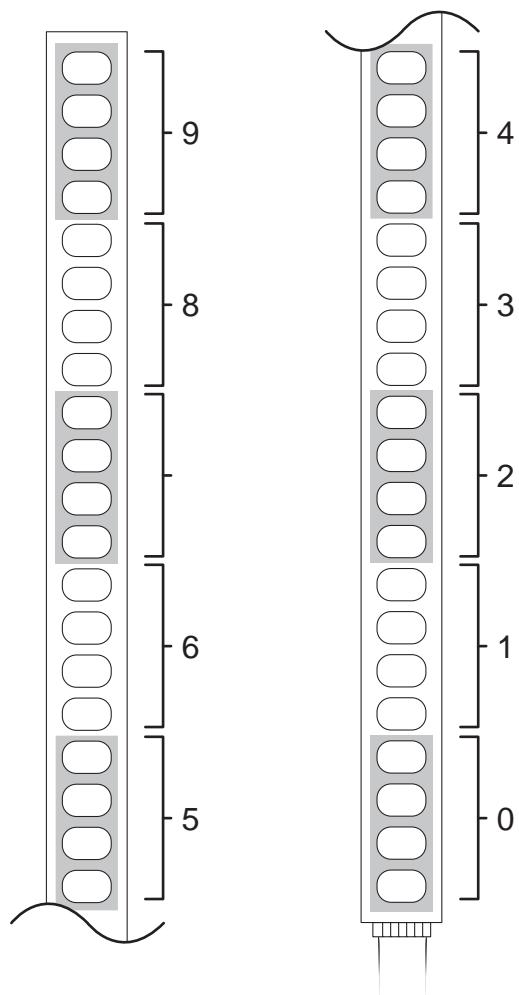


FIGURA 3-5 Regleta de alimentación y grupos de entradas

Orientación física

El secuenciador de alimentación A se encuentra situado en la parte superior del bastidor y está conectado con la regleta de alimentación A, la regleta interior. El secuenciador de alimentación B se encuentra en la parte inferior y está conectado con la regleta de alimentación B, la regleta exterior.

Encendido del bastidor

- 1. Corte la alimentación de los circuitos derivados.**
- 2. Apague los dos secuenciadores de alimentación.**
- 3. Conecte uno de los extremos de los cables de alimentación proporcionados con uno de los circuitos derivados.**

Las entradas A0 y A1 deben estar en el mismo circuito derivado, como también deben estarlo las entradas B0 y B1. En los sistemas con dispositivos de alimentación redundantes, no conecte ninguna combinación de entradas A y B en el mismo circuito derivado.

- 4. Conecte el otro extremo de cada cable de alimentación con el panel de entrada de alimentación.**
- 5. Encienda los circuitos derivados para que llegue alimentación al bastidor.**
- 6. Encienda los secuenciadores de alimentación.**

El indicador de encendido se ilumina en ambos secuenciadores de alimentación.

El indicador de encendido se ilumina en ambas regletas de alimentación.

第4章

Sun Rack の設置

物理的な設置

Sun Rack は、運搬用パレットにラックを固定するために使用されていた留め具を使用して、床に固定することができます。また、4 本の高さ調整脚を使用して設置することもできます。

床への設置

図 4-1 に、Sun Rack を床に固定するために必要な固定部品および取り付け用ねじ穴の間隔を示します。

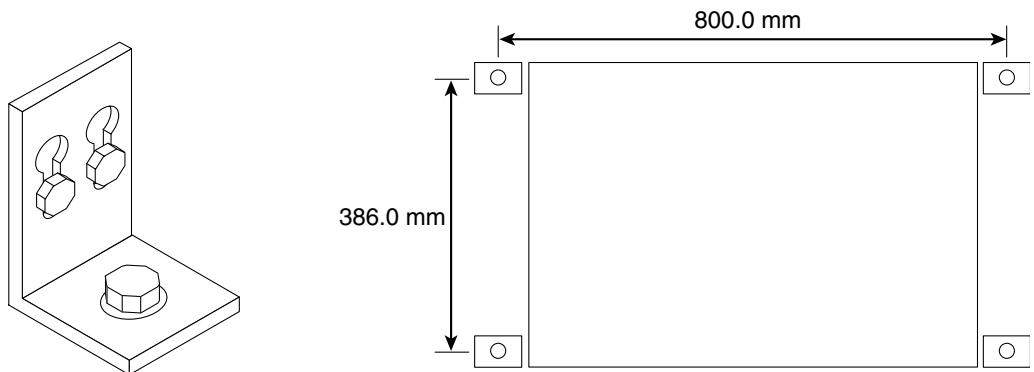


図 4-1 床の取り付け用ねじ穴の間隔

固定部品のラック側の部分には、縦方向の位置を調整するための溝があります。

高さ調整脚の調整

- 付属のレンチを使用して、縦方向の位置を調整します。

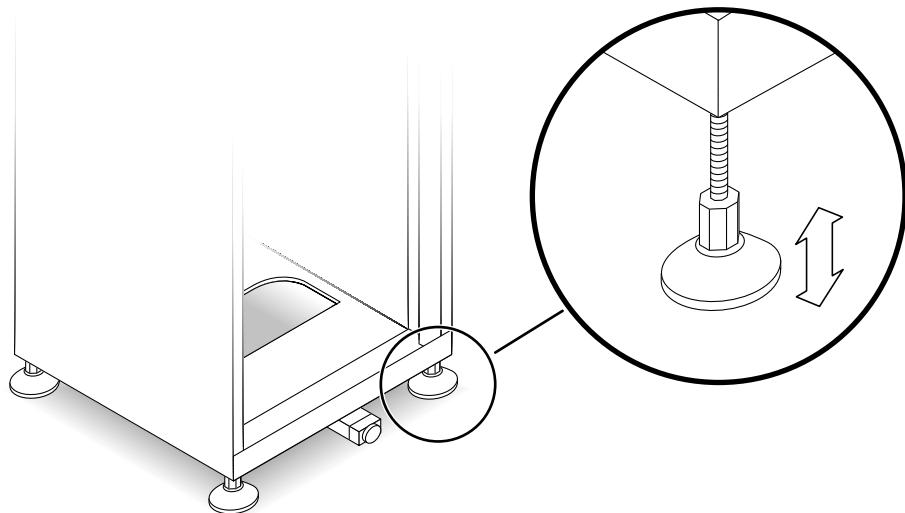


図 4-2 高さ調整脚

装置の取り付け

固定部品およびレールの取り付けについては、装置に付属のマニュアルを参照してください。



注意 – 安全性を考慮して、装置は常に下から順に取り付けてください。まず、ラックのもっとも低い位置に装置を取り付けてから、その上に順にシステムを取り付けていきます。



注意 – 装置の取り付け作業中にラックが倒れないように、転倒防止バーを使用する必要があります。

転倒防止バーの使用

1. 転倒防止バーの端を完全に引き出します。
2. 転倒防止バーの脚を 90 度回転させてから高さを調整し、脚が床に固定されるようにします。

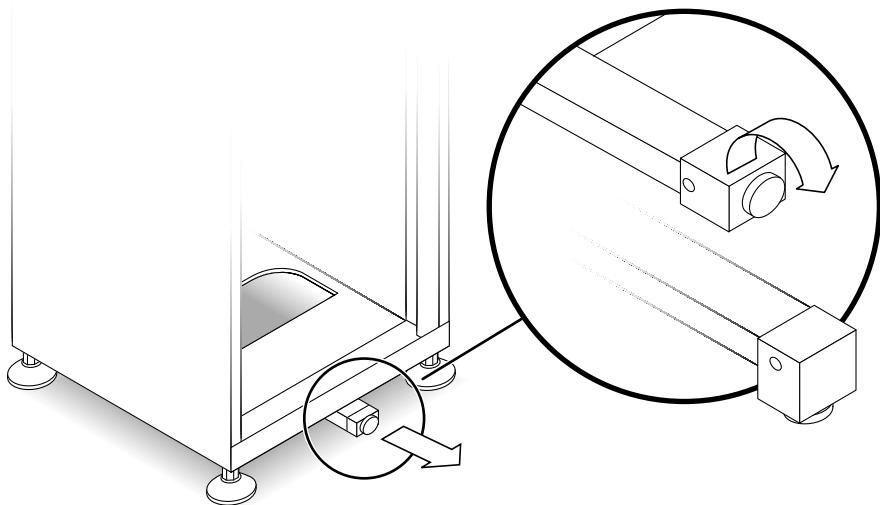


図 4-3 転倒防止バーの使用

配電システム

ラックには、Sun Rack 900 配電システムがオプションで取り付られている場合があります。図 4-4 を参照してください。配電システムは、4 つの電源入力（電源 2 つの組み合わせが 2 組 : AC_Grid_0 と AC_Grid_1）および 2 つの電源シーケンサ（A と B）、2 つの電源タップ、接続ケーブルで構成されます。

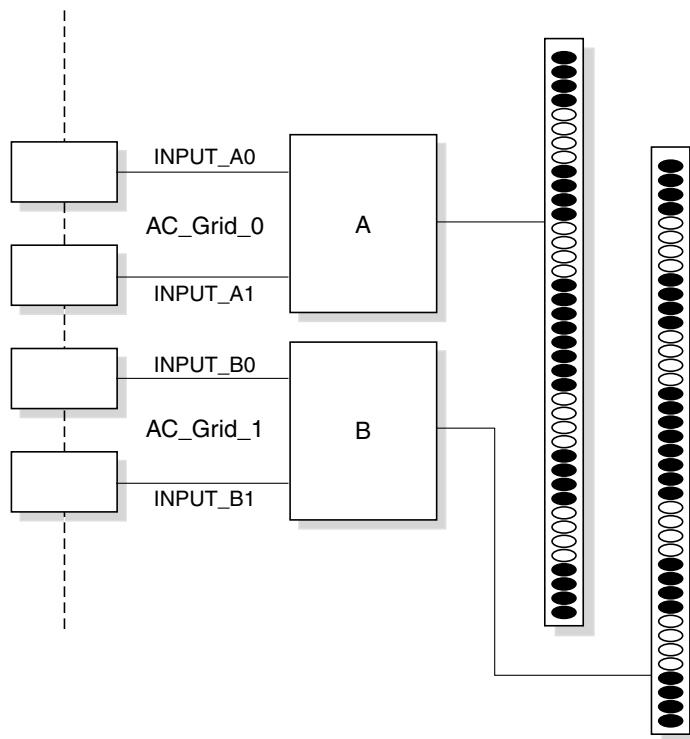


図 4-4 配電システム

ラックへの電源入力は、それぞれ専用の分岐回路（北米の場合は 20 A、北米以外の場合は 16 A）に接続されている必要があります。各コンセントは、4 個ずつグループ化されています。各コンセントの最大定格電流は 10 A です。ただし、各コンセントグループの最大定格電流も 10 A です。つまり、1 つのグループは 4 個のコンセントで構成されていますが、1 つのグループでの電流の合計が 10 A を超えることはありません。

注 – 冗長電源システムの場合、各シーケンサは冗長 AC 電源に接続する必要があります。

図 4-5 に、1 つの電源タップのコンセントおよびコンセントグループの構成を示します。コンセントグループには、0 ~ 9 のラベルが付けられています。

48 個のコンセントは、24 個のコンセントがある電源タップを 2 つ使用して構成されます。78 個のコンセントは、39 個のコンセントがある電源タップを 2 つ使用して構成されます。48 個のコンセント構成には、図中の影付きのコンセントグループのみが含まれます。78 個のコンセント構成には、すべてのコンセントグループが含まれます。

39 個のコンセントがある電源タップには、J40 はありません。

電源シーケンサ INPUT_A0 は、コンセントグループ 0、2、4、6、8 に電力を供給します。電源シーケンサ INPUT_A1 は、コンセントグループ 1、3、5、7、9 に電力を供給します。

電源シーケンサに電力が供給されたときは、その電力が適切な電圧範囲内にあるかどうかが確認されます。電力が適切な範囲内にあることが確認されると、1.5 秒ごとにコンセントグループが切り替えられます。たとえば、シーケンサによって INPUT_A0 が適切であることが確認されると、最初にコンセントグループ 0 に電力が供給され、1.5 秒後にコンセントグループ 2 に供給されます。さらに 1.5 秒ごとにコンセントグループ 4、6、8 へと順次電力が供給されます。同様に、INPUT_A1 が適切であることが確認されると、コンセントグループ 1、3、5、7 に電力が順次供給されます。

注 – 各電源タップのコンセントグループ 9 では、切り替えも電圧の確認も行われません。つまり、INPUT_A1 は電源シーケンサに供給されるすぐに、コンセントグループ 9 に供給されます。

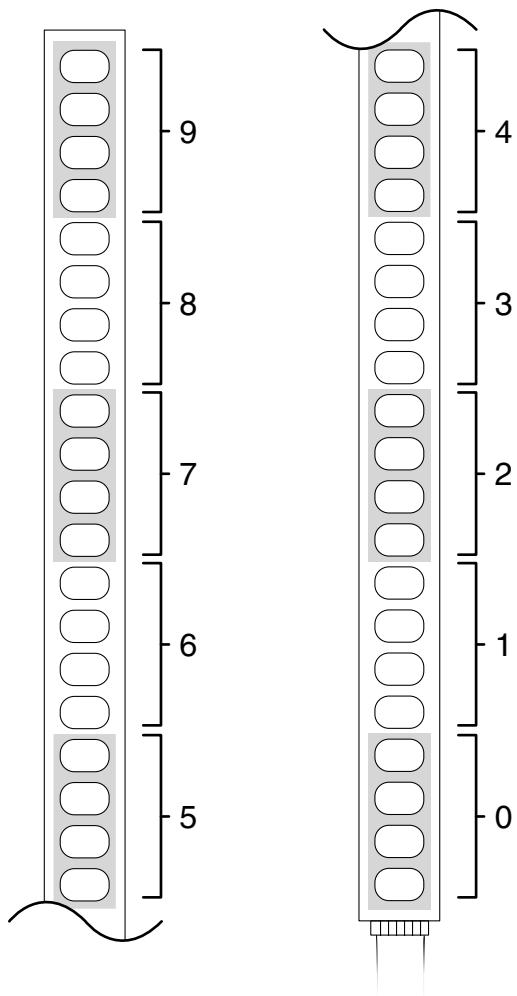


図 4-5 電源タップのコンセントグループ

物理的な位置

電源シーケンサ A はラックの上部の電源シーケンサで、内側に位置する電源タップ A に接続されています。電源シーケンサ B は下部の電源シーケンサで、外側に位置する電源タップ B に接続されています。

ラックの電源投入

1. 分岐回路の電源を切ります。
2. 両方の電源シーケンサの電源を切ります。
3. 付属の各電源ケーブルの一方の端を分岐回路に接続します。
INPUT_A0 と INPUT_A1、INPUT_B0 と INPUT_B1 は、それぞれ同じ分岐回路に接続する必要があります。冗長電源システムの場合、A と B を組み合わせて同じ分岐回路に接続することはできません。
4. 各電源ケーブルのもう一方の端を電源入力パネルに接続します。
5. 分岐回路のスイッチをオンにして、ラックの電源を入れます。
6. 電源シーケンサの電源を入れます。

両方の電源シーケンサの電源 LED が点灯します。

両方の電源タップの電源 LED が点灯します。

Sun 랙 설치 안내서

설치

Sun 랙은 운반용 펠럿에 랙을 고정시킬 때 사용한 브래킷을 이용하여 바닥에 완전히 장착시키거나 4개의 수평 조절 다리를 이용하여 반영구적으로 세워둘 수 있습니다.

바닥에 장착

그림 5-1은 Sun 랙을 영구적으로 바닥에 장착하는 경우에 필요한 마운팅 브래킷 및 마운팅 구멍 간격을 나타냅니다.

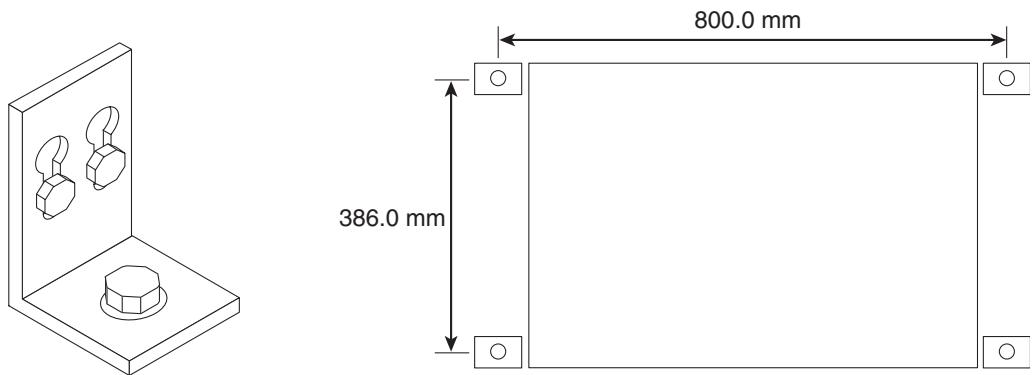


그림 5-1 바닥의 마운팅 구멍 간격

마운팅 브래킷의 랙 면에는 수직 위치를 조절하는 흄이 있습니다.

수평 조절 다리 조정

- 제공된 렌치를 사용하여 수직 위치를 조정합니다.

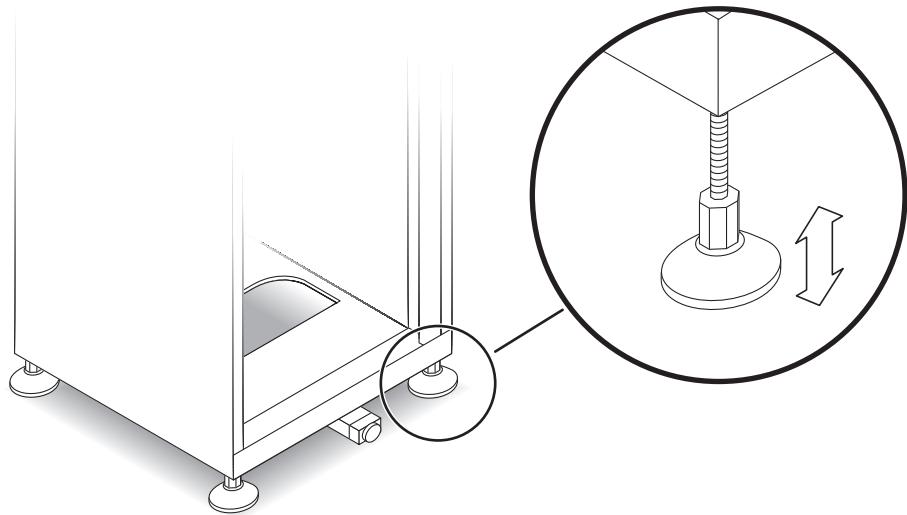


그림 5-2 수평 조절 다리

장비 설치

브래킷 및 레일 설치 방법은 장비와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.



주의 – 안전을 위해 장비는 항상 아래쪽에서 위로 설치해야 합니다. 랙의 맨 아래에 장비를 설치한 다음, 그 위에 시스템 등을 설치하십시오.



주의 – 장비 설치 중에는 기울임 방지 막대를 사용하여 랙이 기울어지는 것을 방지하십시오.

기울임 방지 막대 배치

1. 기울임 방지 막대의 끝을 잡아 당겨 완전히 확장합니다.
2. 다리를 90도 회전하고 다리의 높이를 조정하여 바닥에 닿게 합니다.

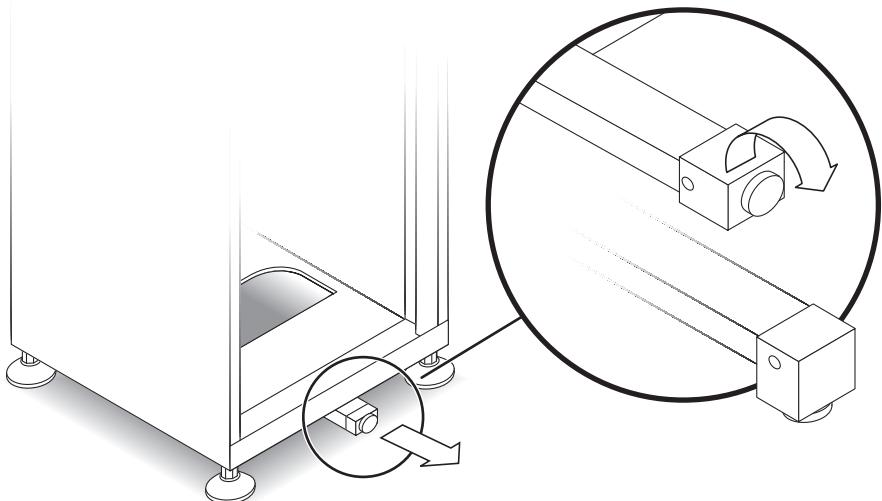


그림 5-3 기울임 방지 막대 배치

전원 분배 시스템

랙에는 Sun 랙 900 전원 분배 시스템 옵션이 설치되어 있을 수도 있습니다. 그림 5-4를 참조하십시오. 전원 분배 시스템은 네 개의 입력(AC_Grid_0과 AC_Grid_1 두 세트), 두 개의 전원 시퀀서(A와 B), 두 개의 전원 스트립 및 여러 연결 케이블로 구성되어 있습니다.

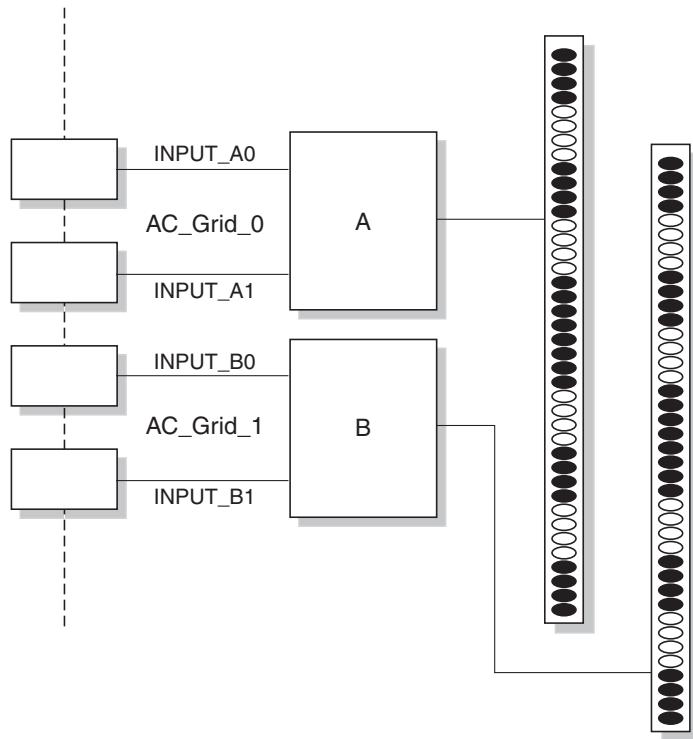


그림 5-4 전원 분배 시스템

랙에 대한 각 전원 입력은 전용 20Amp(북미) 또는 16Amp(국제) 분기 회로에 연결되어야 합니다. 각각의 콘센트는 네 개의 세트로 그룹화되며, 각 콘센트의 최대 정격 전류는 10Am입니다. 그러나 각 콘센트 그룹의 최대 정격 전류 역시 10Amp입니다. 따라서, 네 개의 콘센트로 이루어진 한 콘센트 그룹의 전체 전류는 10Amp를 초과할 수 없습니다.

참고 – 전원 중복 시스템의 경우에는 각 시퀀서를 중복 AC 전원에 연결해야 합니다.

그림 5-5는 단일 전원 스트립의 콘센트 구성 및 콘센트 그룹을 나타냅니다. 콘센트 그룹은 0부터 9까지 레이블이 지정됩니다.

48 콘센트는 각각 24개의 콘센트로 된 두 개의 전원 스트립으로 구성됩니다. 78 콘센트는 각각 39개의 콘센트로 된 두 개의 전원 스트립으로 구성됩니다. 이 그림에서 음영으로 표시된 콘센트 그룹만 48 콘센트 구성에 포함됩니다. 모든 콘센트 그룹은 78 콘센트 구성에 포함됩니다.

39 콘센트 전원 스트립에는 J40이 없습니다.

INPUT_A0 전원 시퀀서는 콘센트 그룹 0, 2, 4, 6, 8에 전원을 공급하고, INPUT_A1 전원 시퀀서는 콘센트 그룹 1, 3, 5, 7, 9에 전원을 공급합니다.

전원 시퀀서에 전원이 공급되면 전원 시퀀서는 전압의 범위가 적절한지(허용 범위에 있는지)를 확인합니다. 전압의 범위가 정상이면 1.5초에 한 번씩 전원이 콘센트 그룹으로 전환됩니다. 예를 들어, 시퀀서에서 INPUT_A0이 허용될 경우 맨 먼저 콘센트 그룹 0으로, 1.5 초 후에 콘센트 그룹 2로 전원이 공급됩니다. 그런 다음 1.5 초 후에 콘센트 그룹 4로, 이어서 그룹 6, 그 다음에는 그룹 8로 전원이 공급됩니다. 마찬가지로, INPUT_A1이 허용되면 콘센트 그룹 1, 3, 5 및 7로 각각 전원이 공급됩니다.

참고 - 전원 스트립에서 콘센트 그룹 9에는 전원이 전환되지 않고 전원 허용 절차를 거치지 않습니다. 즉, 전원 시퀀서에 INPUT_A1이 연결되면 즉시 콘센트 그룹 9에 전원이 공급됩니다.

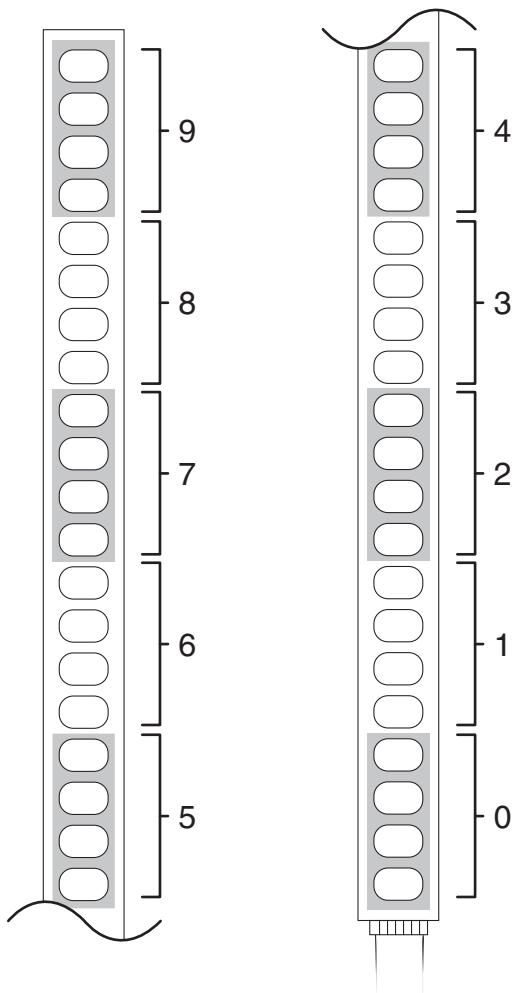


그림 5-5 전원 스트립 한 개의 콘센트 그룹 구성

설치 방향

전원 시퀀서 A는 랙의 맨 위의 전원 시퀀서이며, 보드 내부의 스트립인 전원 스트립 A에 연결됩니다. 전원 시퀀서 B는 랙의 하단 전원 시퀀서이며, 보드 외부의 스트립인 전원 스트립 B에 연결됩니다.

랙 전원 켜기

1. 분기 회로의 전원을 끍니다.
2. 두 전원 시퀀서의 전원을 모두 끍니다.
3. 제공된 전원 케이블의 한 쪽 끝을 분기 회로에 각각 연결합니다.
입력 A0과 A1을 동일한 분기 회로에 연결하고 B0과 B1을 동일한 분기 회로에 연결해야 합니다. 중복 전원 시스템의 경우에는 동일한 분기 회로에 A와 B를 혼합하여 연결하지 마십시오.
4. 전원 케이블의 다른 쪽 끝을 전원 입력 패널에 각각 연결합니다.
5. 분기 회로의 스위치를 켜서 랙의 전원을 켭니다.
두 전원 시퀀서의 전원 표시등이 모두 켜져야 합니다.
두 전원 스트립의 전원 표시등이 모두 켜져야 합니다.
6. 전원 시퀀서의 전원을 켭니다.

Sun 机架安装指南

物理安装

Sun 机架可通过相同的支架（此类支架在发运时用于将机架固定在装运托盘上）永久安装在地面上，也可通过四个水平支脚自由竖立在地面上。

永久地面安装

图 6-1 显示了将 Sun 机架永久固定在地面上时所需的安装支架和安装孔间距。

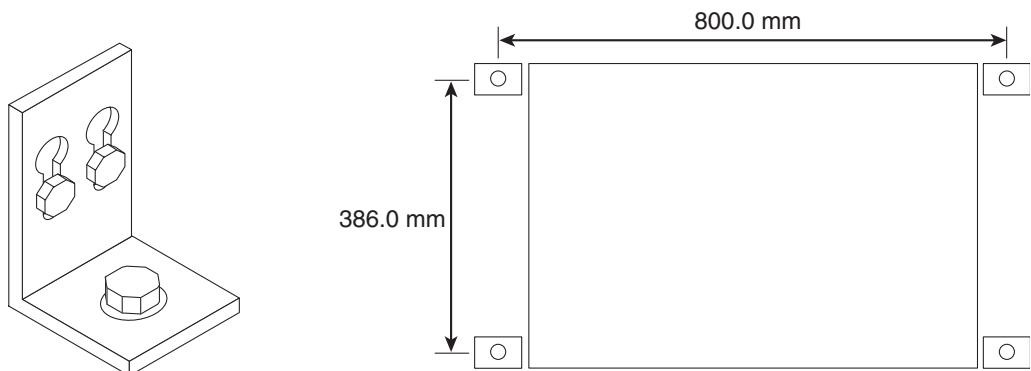


图 6-1 地面安装孔间距

安装支架在固定机架的一侧开有槽孔，便于垂直定位。

调整水平支脚

1. 使用提供的扳手调整垂直位置。

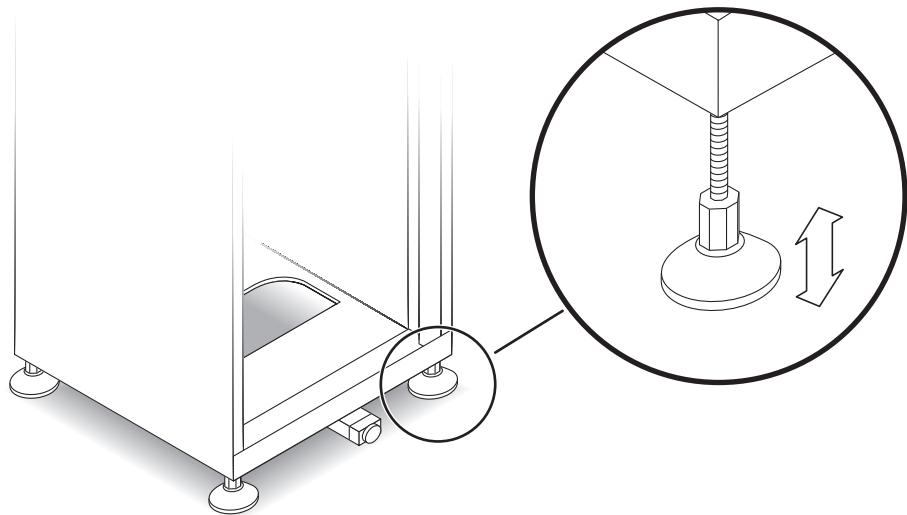


图 6-2 水平支脚

安装设备

有关支架和导轨的安装信息，请参阅设备随附的文档。



注意 – 为安全起见，设备应按从下到上的顺序装载。也就是说，先将设备装入机架的最低部，然后在其上方安装系统，依次类推。



注意 – 为防止机架在安装设备期间倾倒，必须拉出防倾倒杆。

拉出防倾倒杆

1. 拉动防倾倒杆的端部，直至其完全伸出。
2. 将防倾倒杆的支脚旋转 90 度并调整其高度，使其贴紧地面。

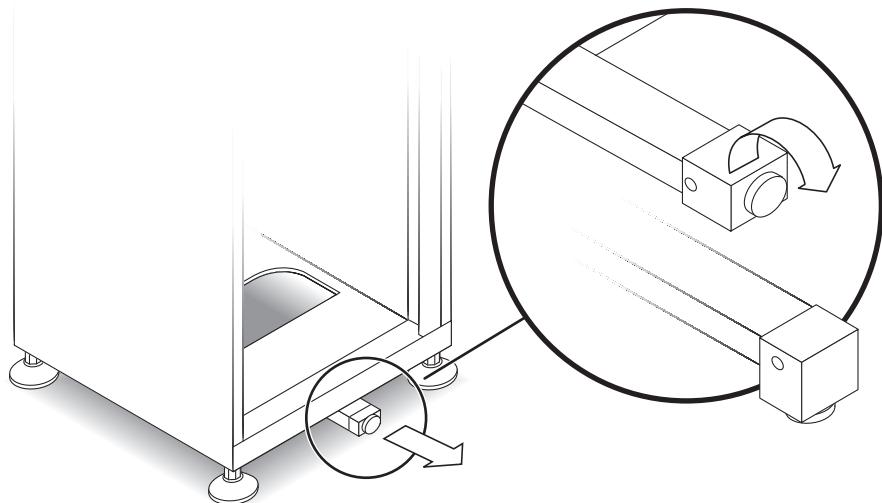


图 6-3 拉出防倾倒杆

配电系统

您的机架可能已安装了 Sun 机架 900 配电系统选件。参见图 6-4。配电系统包括四个输入线路（分成两组，每组两个：AC_Grid_0 和 AC_Grid_1）、两个电源序列发生器（A 和 B）、两个配电板以及一些连接电缆。

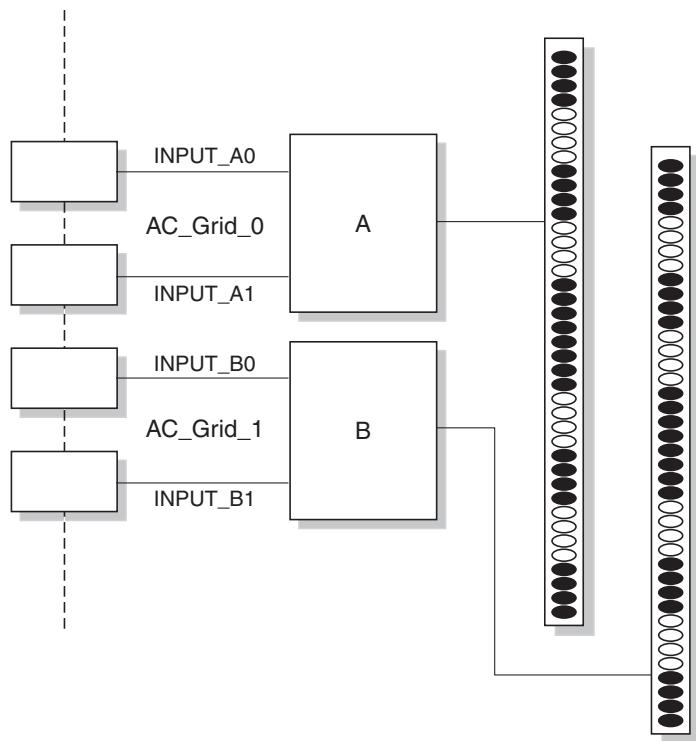


图 6-4 配电系统

机架的每个电源输入线路都应连接到专用的 20 Amp（北美）或 16 AMP（国际）分支电路上。插座分成若干组，每组四个插座。单个插座的最大电流额定值为 10 Amp。不过，每个插座组的最大电流额定值也为 10 Amp。也就是说，插座组的总电流不能超过 10 Amp。

注 - 对于冗余电源系统，每个电源序列发生器都必须连接到冗余交流电源。

图 6-5 显示了单个配电板的插座和插座组配置。插座组标记为 0 至 9。

48 插座配置包含两个配电板，每个配电板上各有 24 个插座。78 插座配置包含两个配电板，每个配电板上各有 39 个插座。48 插座配置只包括图中灰度显示的插座组，而 78 插座配置包括所有插座组。

39 插座配电板上没有 J40。

电源序列发生器 INPUT_A0 向插座组 0、2、4、6 和 8 供电。电源序列发生器 INPUT_A1 向插座组 1、3、5、7 和 9 供电。

电源序列发生器接通电源时，将对电源进行检查，以保证电源处于正常的电压范围内（检查合格）。当电源检查合格后，电源序列发生器会将电源接通至插座组，一次一组，间隔为 1.5 秒。例如，电源序列发生器检查 INPUT_A0 合格后，会先给插座组 0 供电，等待 1.5 秒后给插座组 2 供电，再等待 1.5 秒后给插座组 4 供电，然后是插座组 6 和插座组 8。同样，INPUT_A1 检查合格后，将按顺序分别给插座组 1、3、5 和 7 供电。

注 – 每个配电板中的插座组 9 无需检查便直接接通电源。也就是说，一旦 INPUT_A1 向电源序列发生器供电，电源序列发生器就会直接向插座组 9 供电，而不会进行任何检查。

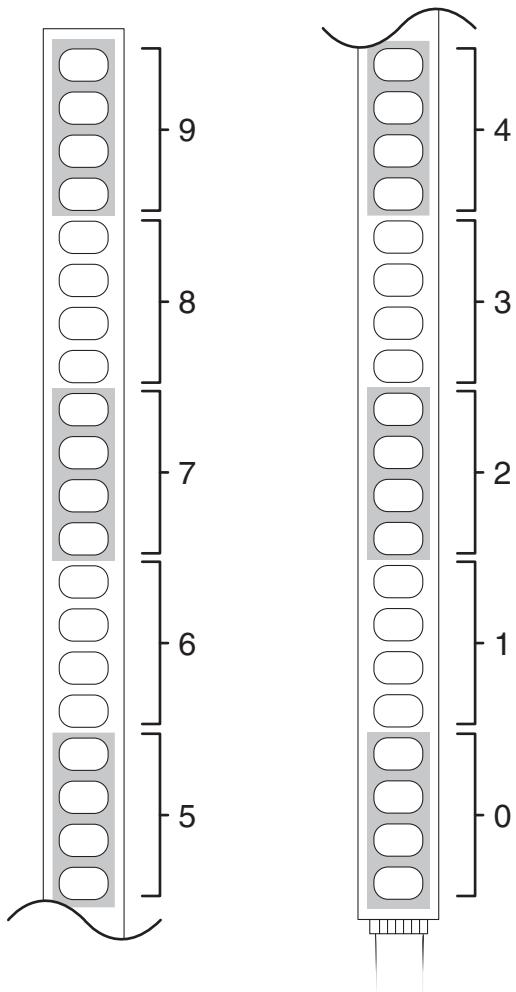


图 6-5 配有插座组的配电板

物理位置

电源序列发生器 A 是机架中的顶部电源序列发生器，连接到配电板 A（内侧配电板）。电源序列发生器 B 是底部的电源序列发生器，连接到配电板 B（外侧配电板）。

打开机架电源

- 1. 关闭分支电路的电源。**
- 2. 关闭两个电源序列发生器。**
- 3. 将提供的每根电源电缆的端部连接到分支电路。**

输入线路 A0 和 A1 应连接到一个分支电路上，而 B0 和 B1 应连接到另一个分支电路上。对于冗余电源系统，切勿将任意输入线路 A 和 B 交叉连接到同一分支电路上。

- 4. 将每一电源电缆的另一端连接到电源输入面板。**
- 5. 合上分支电路开关，向机架供电。**
- 6. 打开电源序列发生器。**

两个电源序列发生器上的 Power On 指示灯均应亮起。

两个配电板上的 Power On 指示灯均应亮起。

Sun 機架安裝指南

實體安裝

Sun 機架可以使用將機架固定在運送貨架上的相同托架，永久安裝在地板上，亦可以固定在其四個校平腳座上，方便移動。

永久性地板安裝

圖 7-1 說明了將 Sun 機架永久固定在地板上所需的安裝托架與安裝孔間距。

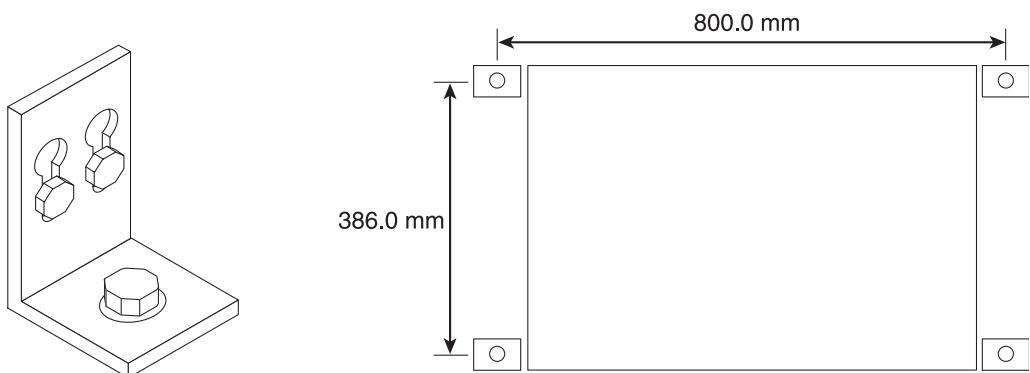


圖 7-1 地板安裝孔間距

安裝托架的機架側採用槽口式設計，便於垂直調整位置。

調整校平腳座

1. 使用隨附扳手調整垂直位置。

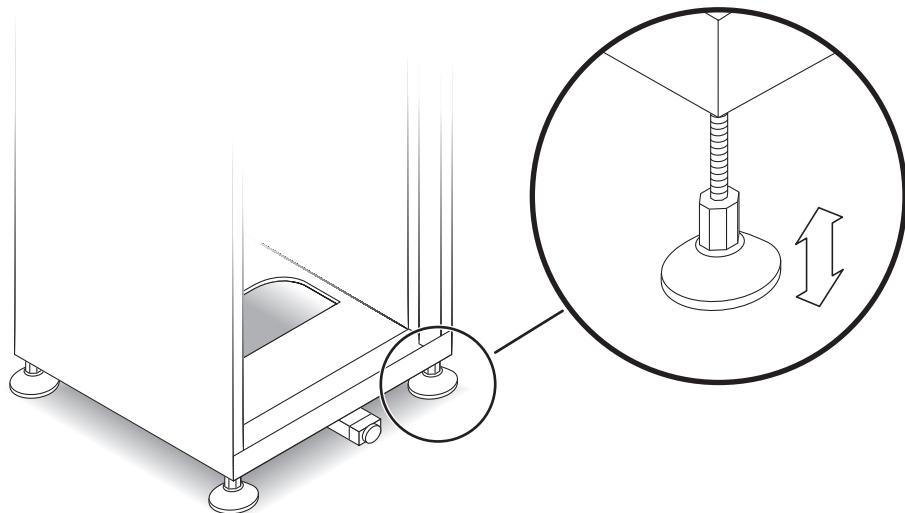


圖 7-2 校平腳座

安裝設備

請參閱設備隨附的說明文件，以瞭解有關安裝托架與導軌的資訊。



警告 – 為了安全起見，請務必從底部開始安裝設備。換言之，請先從機架的最底部安裝設備，然後再在其上安裝系統，依此類推。



警告 – 為了避免機架在安裝設備時傾斜，請務必在機架上裝上防傾斜桿。

裝上防傾斜桿

1. 將防傾斜桿木端完全拉出。
2. 將腳座旋轉 90 度，然後調整其高度並使之著地。

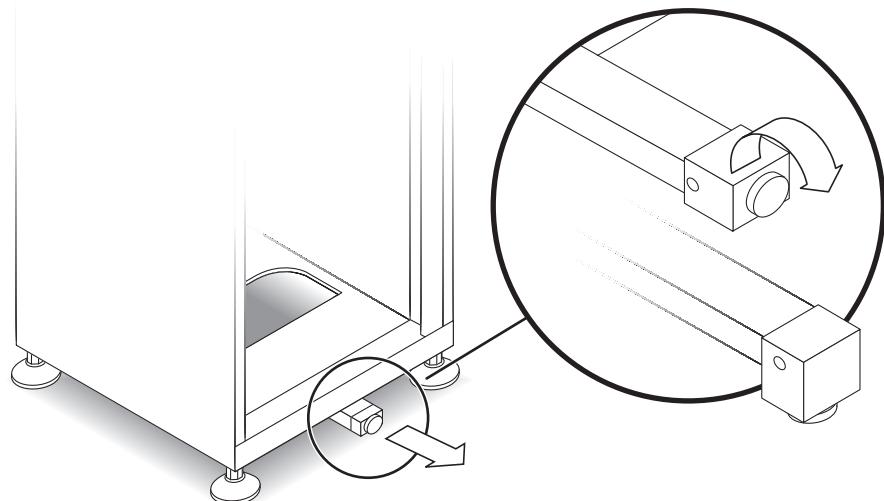


圖 7-3 裝上防傾斜桿

配電系統

您的機架可能已安裝 Sun 機架 900 配電系統選購配件。請參見圖 7-4。配電系統包含四個電源輸入（分為兩組，每組兩個：AC_Grid_0 與 AC_Grid_1）、兩個電源定序器（A 與 B）、兩個電源延長線及連接纜線。

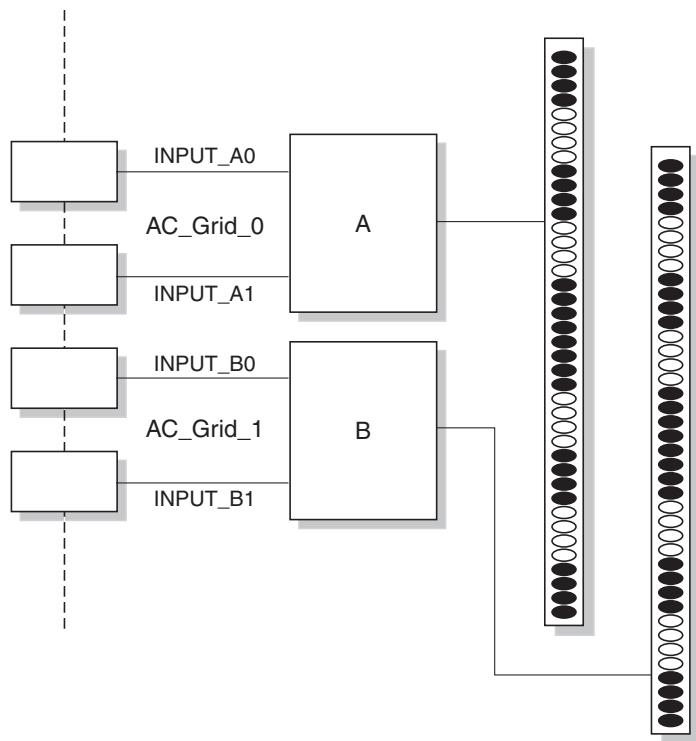


圖 7-4 配電系統

機架的每個電源輸入均應連接至專用的 20 Amp（北美洲）或 16 AMP（國際）分支電路。每個插座均分為四個一組。每個插座的最大額定電流為 10 Amp。但是，每個插座組的最大額定電流亦為 10 Amp。換言之，每組四個插座的總電流不能超過 10 Amp。

注意 – 要為備援系統供電，則必須將每個定序器連接至備援交流電源。

圖 7-5 說明了單一電源延長線的插座與插座組的組態。插座組的標記為 0 至 9。

48 插座組態包含兩個電源延長線，每個電源延長線各有 24 個插座；78 插座組態亦包含兩個電源延長線，每個電源延長線各有 39 個插座。48 插座組態僅包含圖中以陰影顯示的插座組；78 插座組態則包含所有插座組。

39 插座電源延長線上沒有 J40。

電源定序器 INPUT_A0 可供電給插座組 0、2、4、6 及 8。電源定序器 INPUT_A1 可供電給插座組 1、3、5、7 及 9。

在為電源定序器接通電源時，定序器將檢查電源，以確定電源是否處於正確的電壓範圍內（或是否合格）。如果電源合格，則會以 1.5 秒鐘為間隔，每次將電源輸送至一個插座組。例如，一旦定序器確定 INPUT_A0 合格，則會先將電源輸送至插座組 0，1.5 秒鐘後會將電源輸送至插座組 2，再過 1.5 秒鐘後會將電源輸送至插座組 4，然後再依次將電源輸送至插座組 6 與 8。同樣地，一旦定序器確定 INPUT_A1 合格，則會依次將電源輸送至插座組 1、3、5 及 7。

注意 – 每個電源延長線的插座組 9 都是關閉的，並且是不合格的。換言之，在將 INPUT_A1 接入電源定序器時，將會接入插座組 9。

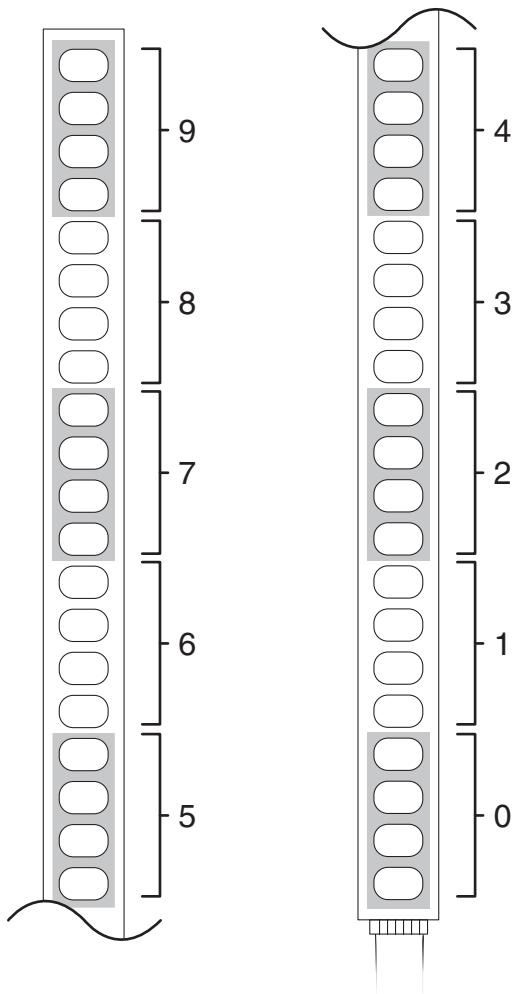


圖 7-5 顯示插座組的電源延長線

實體方位

電源定序器 A 是機架中上方的電源定序器，與內側電源延長線 A 連接。電源定序器 B 是機架中下方的電源定序器，與外側電源延長線 B 連接。

開啓機架電源

- 1. 關閉分支電路的電源。**
 - 2. 關閉兩個電源定序器的電源。**
 - 3. 將隨附的每條電源線其中一端連接至分支電路。**
- 電源輸入 A0 與 A1 應該位於相同分支電路；B0 與 B1 也應該位於相同分支電路。要為備援系統供電時，請勿將 A 與 B 連接至相同分支電路。
- 4. 將每條電源線的另一端連接至電源輸入面板。**
 - 5. 開啟分支電路以開啟機架的電源。**
 - 6. 開啟電源定序器的電源。**

兩個電源定序器上的 Power On（電源開啓）指示燈均應亮起。

兩個電源延長線上的 Power On（電源開啓）指示燈均應亮起。

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, Etats-Unis Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. possède des droits de propriété intellectuelle sur la technologie incorporée au produit décrit dans ce document. En particulier, et sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent porter sur un ou plusieurs brevets américains répertoriés à l'adresse <http://www.sun.com/patents> et un ou plusieurs autres brevets, en attente d'homologation ou non, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit et ce document sont protégés par des droits d'auteur et distribués sous licence, laquelle en limite l'utilisation, la reproduction, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a.

Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et exclusivement sous licence par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com et Solaris sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et détenteurs de licences. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les détenteurs de licences Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE « EN L'ETAT » ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUEURAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, EE.UU. Todos los derechos reservados.

Sun Microsystems, Inc. es titular de los derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología incorporada en el producto descrito en el presente documento. En concreto, pero sin limitarse a lo citado a continuación, dichos derechos de propiedad intelectual incluyen una o más patentes estadounidenses de las mostradas en <http://www.sun.com/patents> y una o más patentes adicionales o solicitudes de patente pendientes en los EE.UU. y otros países.

El presente documento y el producto al que hace referencia se distribuyen en virtud de licencias que restringen su utilización, copia, distribución y descompilación. Queda prohibida la reproducción total o parcial del producto o del presente documento, en cualquier forma y por cualquier medio, sin la autorización previa por escrito de Sun o sus distribuidores autorizados, si los hubiese.

El software de otros fabricantes, incluida la tecnología de tipos de letra, está protegido por copyright y los distribuidores de Sun otorgan la licencia correspondiente.

Algunas partes de este producto pueden derivarse de sistemas Berkeley BSD, cuya licencia otorga la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y otros países, con licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, docs.sun.com y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países.

Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan en virtud de una licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y otros países. Los productos con marcas comerciales SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

La interfaz gráfica de usuario OPEN LOOK y Sun™ ha sido desarrollada por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y titulares de licencia. Sun reconoce el trabajo de Xerox como pionera en la investigación y el desarrollo del concepto de interfaces de usuario visuales o gráficas para la industria informática. Sun dispone de una licencia no exclusiva de Xerox para la utilización de Xerox Graphical User Interface; esta licencia cubre también a los titulares de licencias de Sun que utilizan las interfaces gráficas de usuario OPEN LOOK y cumplen los contratos de licencia por escrito de Sun.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN NI CONDICIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA FINES ESPECÍFICOS O CONTRAVENCION DEL PRESENTE CONTRATO, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHA RENUNCIA SEA JURIDICAMENTE NULA Y SIN VALOR.



Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. All rights reserved.

米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします)は、本書に記述されている製品に採用されている技術に関する知的所有権を有しています。これら知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

本製品は、株式会社モリサワからライセンス供与されたリュウミン L-KL (Ryumin-Light) および中ゴシック BBB (Gothic BBB-Medium) のフォント・データを含んでいます。

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリヨービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人 日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、docs.sun.com は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。ATOK8 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。ATOK Server/ATOK12 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK Server/ATOK12 にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPENLOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザインターフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in the Sun Microsystems, Inc. license agreements and as provided in DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct. 1998), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14 (ALT III), as applicable.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の默示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか默示的であるかを問わない、なんらの保証も行わぬものとします。

本書には、技術的な誤りまたは誤植のある可能性があります。また、本書に記載された情報には、定期的に変更が行われ、かかる変更は本書の最新版に反映されます。さらに、米国サンまたは日本サンは、本書に記載された製品またはプログラムを、予告なく改良または変更することができます。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法(外為法)に定められる戦略物資等(貨物または役務)に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。



Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc.는 본 설명서에서 설명하는 제품에 구현된 기술과 관련한 지적 재산권을 보유합니다. 특히 이러한 지적 재산권에는 <http://www.sun.com/patents>에 나열된 하나 이상의 미국 특허와 미국 및 기타 국가에서의 하나 이상의 추가 특허 또는 출원 중인 제품이 포함될 수 있습니다.

본 제품 또는 설명서는 사용, 복사, 배포 및 역컴파일을 제한하는 라이센스 하에서 배포됩니다. 본 제품 또는 설명서의 어떠한 부분도 Sun 및 Sun 소속 라이센스 부여자(있는 경우)의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형태나 수단으로도 재생산할 수 없습니다.

글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이센스를 취득한 것입니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이센스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점적 라이센스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com 및 Solaris는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

모든 SPARC 상표는 라이센스 하에서 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착된 제품은 Sun Microsystems Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이센스 피부여자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점적 라이센스를 보유하고 있으며 이 라이센스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이센스 계약을 준수하는 Sun의 라이센스 피부여자를 포함합니다.

본 설명서는 "있는 그대로" 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성, 비침해성에 대한 모든 암시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건과 표현 및 보증에 대해 책임을 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.

版权所有 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

Sun Microsystems, Inc. 拥有与本文档所述产品包含的技术有关的知识产权。具体来讲（但不限于此），这些知识产权包括 <http://www.sun.com/patents> 网站列出的一个或多个美国专利，以及一个或多个在美国或其它国家/地区注册的其它专利或正在申请中的专利。

本文档及其所述产品的发行受限制其使用、复制、发行和反编译的许可证的制约。未经 Sun 及其许可证发行者（如果有）事先书面授权，不得以任何形式、任何方式复制本产品或文档的任何部分。

第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商获得版权和许可。

产品的某些部件可能源于 Berkeley BSD 系统，Sun 已从 University of California 获得使用许可。UNIX 是在美国及其它国家/地区的注册商标，Sun 已从 X/Open Company, Ltd. 获得独家使用授权。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、docs.sun.com 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家/地区的商标或注册商标。

所有 SPARC 商标都是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标，必须根据许可证条款使用。带有 SPARC 商标的產品以 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构为基础。

OPEN LOOK 和 Sun™ Graphical User Interface 是 Sun Microsystems, Inc. 专门为其实用和许可证获得者开发的。Sun 感谢 Xerox 在用户界面形象化和图形化研发方面为计算机行业所做的先导性贡献。Sun 已从 Xerox 获得对 Xerox 图形用户界面(GUI) 的非独占使用许可。该许可也涵盖实施 OPEN LOOK GUI 的 Sun 许可获得者，而其它情况则应符合 Sun 的书面许可协议。

文档以“原样”提供。除非有关的免责声明在法律上无效，否则 Sun 拒绝承担任何明确或暗示的条件、表示和担保，包括任何对适销性、特定用途的适用性或非侵犯性作出的暗示担保。



著作權所有 2003 年 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 所有權利均予保留。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述產品所使用的技術擁有智慧財產權。具體而言，這些智慧財產權可能包括但不限於 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利權，以及在美國及其他國家擁有一項或多項其他專利權或申請中專利權。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人（如果適用）事先的書面許可，不得使用任何方法以任何形式來複製本產品或文件的任何部分。

協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品中的某些部分可能衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 為美國及其他國家的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、docs.sun.com 及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。凡帶有 SPARC 商標的產品都是以 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構為基礎。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface（Sun 圖形使用者介面）都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與被授權人開發的技術。Sun 公司感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面概念方面，為電腦工業所作的先驅性努力。Sun 擁有經 Xerox 授權的 Xerox 圖形使用者介面非專屬授權，該授權亦涵蓋使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

本文件以其「現狀」提供，且在所為免責聲明合法之限度以內，明示不為任何明示或暗示的條件、表示或保固負責，包括但不限於隱含的適銷性保固、特定用途的適用性與非侵權性。

