


# Sun Fire™ キャビネット 正面パネル取り付けマニュアル

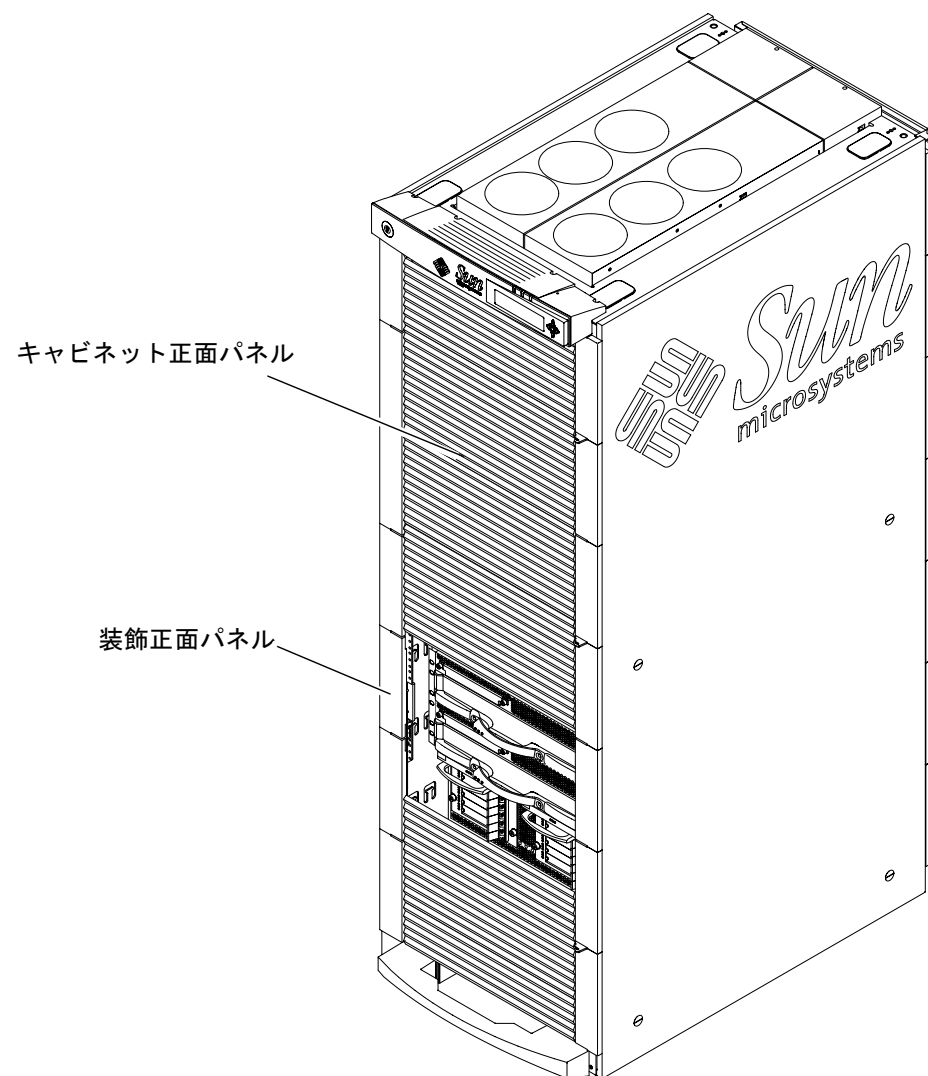

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標もしくは登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典: *Sun Fire Cabinet Front Panel Installation Guide* (Part No: 816-0557-11)



Please  
Recycle

Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A.  
650 960-1300, Fax 650 969-9131



## Sun Fire キャビネットへのキャビネット正面パネルの取り付け

- 最初のキャビネット正面パネルをできるだけシステム上部の近くに位置付け、パネルの左右からねじを締めて、Sun Fire™ キャビネットに固定します。
- 残りのパネルを、各パネル正面の左右からねじを締めて、最初のパネルの上に固定します。  
各正面パネルは、最初のパネルにできるだけ近付けます。必要に応じて、上部の近くで小さな正面パネルを使用してください。隙間を完全に埋められない場合は、できるだけ小さな隙間をキャビネットの最上部に空けるようにしてください。

注 - キャビネット正面パネルは単なる装飾ではなく、キャビネットの背面から排出された高温の空気が、再び正面からシステムに入ることを防ぐものです。

- 小さな装飾パネルをシステムに隣接するキャビネットに固定してください。

## Sun Fire キャビネットへのキャビネットガードの取り付け

キャビネットガードは、システムからボードを取り外すときに、怪我をしないように設計されています。

- 表 1-1 および表 1-2、表 1-3 を参照して、Sun Fire キャビネットの背面にあるキャビネットガードのホール位置を確認してください。

表 1 Sun Fire 4810 キャビネットガードの位置

キャビネットの左側	キャビネットの右側
上部のくぼみにキャビネット背面のホール 74 番	上部のくぼみにキャビネット背面のホール 70 番
上部のくぼみにキャビネット背面のホール 60 番	上部のくぼみにキャビネット背面のホール 61 番

表 2 Sun Fire 4800 キャビネットガードの位置

キャビネットの左側	キャビネットの右側
上部のくぼみにキャビネットのホール 59 番	上部のくぼみにキャビネットのホール 58 番
上部のくぼみにキャビネットのホール 45 番	上部のくぼみにキャビネットのホール 49 番
上部のくぼみにキャビネットのホール 10 番	上部のくぼみにキャビネットのホール 10 番

表 3 Sun Fire 3800 キャビネットガードの位置

Sun Fire 3800 システムの設置位置	キャビネットの左側	キャビネットの右側
3 番のシステム (上)	上部のくぼみにキャビネットのホール 79 番	上部のくぼみにキャビネットのホール 79 番
2 番のシステム (中)	上部のくぼみにキャビネットのホール 53 番	上部のくぼみにキャビネットのホール 53 番
1 番のシステム (下)	上部のくぼみにキャビネットのホール 27 番	上部のくぼみにキャビネットのホール 27 番

- キャビネットガードの上部の V 型くぼみと該当する番号のホールを合わせて、キャビネットの端に届くまで、ガードの中心部を押しします

