



Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 系統現場準備指南

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 817-4510-11
2006 年 6 月，修訂版 A

請將您對本文件的意見提交至：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述技術擁有智慧財產權。這些智慧財產權包含 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利，以及在美國與其他國家/地區擁有的一項或多項其他專利或申請中專利，但並不以此為限。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果有) 事先的書面許可，不得使用任何方法、任何形式來複製本產品或文件的任何部分。

協力廠商軟體，包含字型技術，其版權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國及其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Sun StorEdge、Netra 與 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

美國政府權利 — 商業軟體。政府使用者均應遵守 Sun Microsystems, Inc. 的標準授權合約和 FAR 及其增補文件中的適用條款。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。



請回收



Adobe PostScript

目錄

前言 vii

1. 現場準備清單 1-1
 - 1.1 系統包裝 1-1
 - 1.1.1 拆封後 1-1
 - 1.2 現場準備檢核清單 1-2
 - 1.2.1 培訓 1-2
 - 1.2.2 系統元件 1-2
 - 1.2.3 實體規格 1-2
 - 1.2.4 環境需求 1-2
 - 1.2.5 設備電源需求 1-2
2. 實體規格 2-1
 - 2.1 尺寸 2-1
 - 2.2 安裝需求 2-3
 - 2.2.1 垂直空間 2-4
 - 2.2.2 深度 2-4
 - 2.2.3 載入 2-4
 - 2.2.4 安全性 2-5
 - 2.3 服務存取 2-5
 - 2.4 地震應用 2-5

- 3. 環境與電氣規格 3-1
 - 3.1 環境需求 3-1
 - 3.1.1 環境溫度 3-2
 - 3.1.2 週邊相對濕度 3-3
 - 3.2 通風與散熱 3-3
 - 3.3 Sun Fire V1280 系統電源需求 3-4
 - 3.3.1 接地要求 3-5
 - 3.3.2 連接交流電源以取得備援 3-5
 - 3.4 Netra 1280 系統電源需求 3-6
 - 3.4.1 電源要求 3-8
 - 3.4.1.1 接地要求 3-8
 - 3.4.1.2 電流過載保護要求 3-8
 - 3.4.1.3 斷電與絕緣 3-8
 - 3.4.2 連接直流電源以取得備援 3-9

表

表 2-1	系統尺寸	2-2
表 3-1	Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的環境限制	3-2
表 3-2	散熱	3-3
表 3-3	Sun Fire V1280 系統交流電源線額定值	3-4
表 3-4	Sun Fire V1280 系統電源需求	3-4
表 3-5	Sun Fire V1280 系統電流與耗電量	3-5
表 3-6	Netra 1280 系統每對直流電源線的額定值	3-6
表 3-7	Netra 1280 系統電流與耗電量	3-7

前言

本指南說明 Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 系統的實體與環境要求。

本書架構

第 1 章包含包裝資訊與現場準備檢核清單。

第 2 章說明實體需求。

第 3 章說明環境需求。

相關文件

表 P-1 相關文件

所需資料或協助	書名
安全性	「Sun Fire V1280/Netra 1280 系統符合性與安全手冊」
使用	「Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南」
使用	「Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual」
安裝	「Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南」
維修	「Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual」

線上存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印及購買各種 Sun 文件 (包括本土化版本)：

<http://www.sun.com/documentation>

連絡 Sun 技術支援

如果您在本文件中找不到所需之本產品相關技術問題的解答，請至：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 致力於提高文件品質，因此誠心歡迎您提出意見與建議。請至下列網址提出您對本文件的意見：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件書名與文件號碼：

「Sun Fire V1280/Netra 1280 系統現場準備指南」，文件號碼 817-4510-11

安裝與維修需要的工具

在安裝與維修過程中需要使用下列工具。這些工具必須妥善存放，並在需要使用時隨時可用：

- 安裝工具：
 - 電腦抬高裝置
 - 螺絲起子，2 號十字螺絲
 - 13 公釐扳手 (隨附)
 - 8 公釐扳手 (隨附)
 - 扭力扳手與延伸桿 (僅適用於 Netra 1280 系統，隨附)
 - M5 螺母扳手 (僅適用於 Netra 1280 系統，隨附)
 - 壓接鉗接頭 1 孔 (僅適用於 Netra 1280 系統，隨附)
 - 壓接鉗接頭 2 孔 (僅適用於 Netra 1280 系統，隨附)
- 維修工具：
 - 螺絲起子，2 號十字螺絲
 - 針眼鉗子
 - ESD 墊
 - ESD 接地腕帶或足帶
 - 壓縮機 (Netra 1280 系統)
 - 空氣軟管 (Netra 1280 系統)
 - 安全平台

第 1 章

現場準備清單

本章說明系統需求與 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統運送包裝的內容。本章包含下列章節：

- 第 1-1 頁的第 1.1 章節「系統包裝」
- 第 1-2 頁的第 1.2 章節「現場準備檢核清單」

1.1 系統包裝

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統透過托架固定在木製貨架上進行運送。整個系統由波狀的硬紙板蓋固定的防震包裝保護，硬紙板蓋本身由結實的包裝帶固定。

硬紙板蓋上的圖形說明了如何去除硬紙板蓋及相關的包裝。無需特殊的工具即可操作。

系統內隨附的模組取決於訂購的配置。

1.1.1 拆封後

完全裝配好的系統重約 236 磅 (107 公斤)。需要使用抬高裝置將系統抬出。

抬高裝置在移動系統時，應確保出入口、走廊與通道有足夠的寬度與高度使系統通過。

1.2 現場準備檢核清單

1.2.1 培訓

- 系統管理員與操作者是否已接受必要的 Sun Microsystems 培訓課程？

1.2.2 系統元件

- 是否已確定系統配置？
- 系統總數是多少？

1.2.3 實體規格

- 是否已確定系統安裝位置？
- 設備的地板格局是否滿足設備維護存取的需求 (第 2-5 頁的第 2.3 章節「服務存取」)？
- 設備的擺放位置是否已避免某個裝置排出的空氣進入另一裝置的進氣口？

1.2.4 環境需求

- 放置電腦的環境是否符合溫度與濕度規格 (第 3-3 頁的第 3.2 章節「通風與散熱」)？
- 電腦室的環境維護是否良好？
- 是否需要增設消防設備？

1.2.5 設備電源需求

- 是否已確定系統機櫃與週邊設備機櫃的電壓？
- 是否為每個系統、監視器及週邊裝置安排了足夠的電源插座？
- 斷路器是否已安裝妥當並貼上標籤？
- 電源插座是否在伺服器機櫃系統的 11.5 英呎 (3.5 公尺) 之內，或獨立伺服器系統的 6.0 英呎 (1.8 公尺) 之內？

第2章

實體規格

本章說明 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的實體規格與存取性考量。它包含下列章節：

- 第 2-1 頁的第 2.1 章節「尺寸」
- 第 2-3 頁的第 2.2 章節「安裝需求」
- 第 2-5 頁的第 2.3 章節「服務存取」
- 第 2-5 頁的第 2.4 章節「地震應用」

2.1 尺寸

表 2-1 提供的深度不包含 I/O 接頭、電源接頭或纜線管理功能。

纜線可能會從系統背面突出至少 1.2 英吋 (3 公分)，伸縮導板則會突出 1.1 英吋 (2.8 公分)。纜線管理支架可能會增加系統高度 2.4 至 7.9 英吋 (6 至 20 公分)。

電源接頭可能會增加 2 英吋 (5 公分) 的高度。

表 2-1 顯示了 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的運送尺寸。

表 2-1 系統尺寸

尺寸		度量單位	
		英制	公制
寬度	包含導板	17.50 英吋	44.50 公分
	包含安裝支架	22.20 英吋	56.48 公分
	包含木製貨架	23.62 英吋	60.00 公分
深度	僅系統	22.00 英吋	55.80 公分
	包含導板	22.40 英吋	56.80 公分
	包含安裝支架	22.00 英吋	55.82 公分
	包含木製貨架	27.76 英吋	70.50 公分
高度	額定 12RU	21.00 英吋	53.34 公分
	包含安裝支架	25.30 英吋	64.21 公分
	包含木製貨架	36.97 英吋	93.90 公分
重量	僅系統	236.0 磅	107 公斤
	包含安裝支架	286.0 磅	130 公斤
	包含纜線管理與導板	310.0 磅	141 公斤
其他	容納抬高裝置的木製貨架開口 (接受標準貨物抬高裝置)	24.60 英吋	62.50 公分
	容納抬高裝置的橙色安裝支架開口	13.30 英吋	33.70 公分

2.2 安裝需求

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統經過專門設計，可容納一般安裝配置。系統隨附的機架安裝套件允許在下列機架中進行安裝：

- Sun Rack 900 機櫃
- Sun Fire 機櫃
- Sun StorEdge™ 擴充機櫃
- 19 英吋 IEC297/EIA310-D 機架，安裝導軌之間的深度介於 17.7 英吋 (45.00 公分) 與 30.7 英吋 (78.00 公分) 之間。
- 19 英吋雙柱機架，柱深介於 3 英吋 (7.62 公分) 與 6 英吋 (15.24 公分) 之間。

選用的機架安裝套件所提供的配接器，可在柱深 5 英吋 (12.70 公分) 的 23 英吋雙柱機架中進行安裝。這些配接器設計用於 telco 非平衡凸緣地震機架。

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統必須使用適合設備機架的螺絲進行安裝。這些螺絲應該是 M5、M6 或 10-32 UNF (通用細螺紋)。所有螺絲都必須安裝。建議用於 M5 或 10-32 UNF 凹口螺絲的扭力值為 2.8 lb-f (3.8 Nm)，用於 M6 螺絲的扭力值為 4.4 lb-f (6 Nm)。

機架的垂直安裝孔模型應該與圖 2-1 中所示的標準尺寸相符。

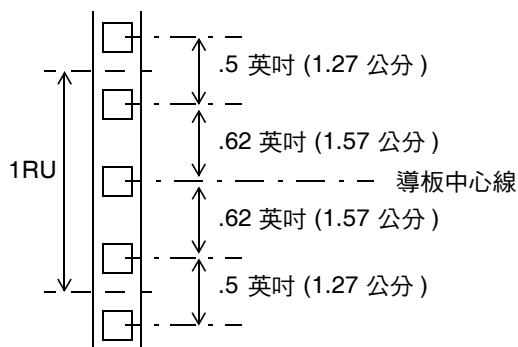


圖 2-1 EIA/RETMA 通用安裝孔模型尺寸

確保正確安裝導板，使之與 RETMA 孔模型對齊，以便系統在安裝後能與 RU (機架裝置) 邊界對齊。

2.2.1 垂直空間

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統佔用 12 個 RU (21 英吋/53.34 公分) 的垂直空間。

2.2.2 深度

機架或機櫃的可用內部深度至少 22.44 英吋 (57.00 公分)。

要求的可用深度 (機架內部空間)，會因所用的通風裝置與纜線管理類型而異。

深度範例：

- 最小深度 = 22.44 英吋 (57.00 公分)
必須沒有安裝纜線管理支架 (CMA)，而且必須卸下前機櫃擋門 (提供最佳通風效果) 以實現最小深度 (安裝程式必須提供纜線支援)。
- 典型輕型 = 25.3 英吋 (64.30 公分)
必須安裝 CMA 輕型纜線管理支架，而且前機櫃擋門必須使用 1 英吋 (2.50 公分) 通風室通風以實現典型輕型深度。
- 典型 = 30.8 英吋 (78.30 公分)
必須安裝 CMA-800 纜線管理支架，而且前機櫃擋門必須使用 1 英吋 (2.50 公分) 通風室通風以實現典型深度。
- 最大深度 = 33.4 英吋 (84.80 公分)
必須安裝 CMA-800 纜線管理支架，而且前機櫃擋門必須在系統正面固定一個用作通風罩的 3.54 英吋 (9.00 公分) 通風室。要求在前安裝導軌上安裝 4.5 英吋 (11.50 公分) 的插件。

2.2.3 載入

機架必須能夠承受每個完全配置的 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統靜態載入 236 磅 (107 公斤)。動態負載考量因素受場地與實際應用要求的影響。

在相當穩定的四柱機架中，可以安裝兩個 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統。安裝孔資訊已在「Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南」中提供。

系統上下方的任何裝置或纜線，都不可以超過系統的正面，以確保在導板完全伸出的情況下進行維修。



注意 – 雙柱機架中只能安裝一個系統。

2.2.4 安全性

Sun 強烈建議依照製造廠商的說明，將所有包含 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的主機櫃固定在地板、天花板或鄰近的框架上。

獨立的機櫃必須配有防傾斜配件，以便承受 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統伸出至導板時的重量 (通常伸出機架前緣至少 10.6 英吋 (27 公分))。如果沒有使用防傾斜配件，並且沒有將機櫃固定在地板上，則必須由安裝或維修工程師對 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統透過其導板伸出時的機架穩定性進行安全評估。

將機櫃安裝到高架地板上之前，必須由安裝或維修工程師進行安全評估，以確定高架地板能夠承受 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統透過其導板伸出時的重量。在此情況下，通常會使用專用機架安裝套件，將機架經由高架地板固定在下面的混凝土地板上。



注意 – 如果機櫃中安裝了多個系統，每次只能拉出其中一個系統進行維修。

2.3 服務存取

確定 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的最終位置時，請確保有足夠的空間進行服務存取。在系統正面與背面應至少保留 35 英吋 (86.0 公分) 的間隙，以便進行服務存取。

機櫃之間的距離可以為零。任何通道內的最後一個機櫃必須與所有資料中心設備或隔離牆至少保持 36 英吋 (91.4 公分) 的距離。

備註 – 系統右側的額外空間可為維修 I/O 與 IB-SSC 提供便利。

2.4 地震應用

如果要在需要符合地震帶 4 要求的環境下使用 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統，則必須選擇能夠承受地震帶 4 的專用機架，並且要另外單獨測試以確保系統符合這些地區的要求。

地震機架應該足夠堅固，以在安裝了 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統時能夠在水平軸產生 5 Hz 以上的基頻共振。

第3章

環境與電氣規格

本章說明 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的環境與電氣需求。它包含下列章節：

- 第 3-1 頁的第 3.1 章節「環境需求」
- 第 3-3 頁的第 3.2 章節「通風與散熱」
- 第 3-4 頁的第 3.3 章節「Sun Fire V1280 系統電源需求」
- 第 3-6 頁的第 3.4 章節「Netra 1280 系統電源需求」

3.1 環境需求

系統可安裝在具有如表 3-1 所示之指定操作範圍的環境中。

環境控制系統 (如電腦室空調設備) 的設計必須確保進入伺服器系統的空气符合本章節中指定的限制。

防止過熱：

- 避免機櫃的正面直接承受熱空氣。
- 避免系統存取面板直接承受熱空氣。

表 3-1 列出 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的環境限制。

表 3-1 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的環境限制

環境要素	操作範圍	非操作範圍	最佳範圍
環境溫度*	41° 至 95°F (5° 至 35°C) 最多 550 碼 (500 公尺) ^d	-40° 至 149°F (-40° 至 65°C*)	69.8° 至 73.4°F (21° 至 23°C*)
相對濕度\	10 至 90% 非冷凝 最高濕球溫度為 80.6° (27°C)	10 至 90% 非冷凝 最高濕球溫度為 100.4° (38°C)	45 至 50% 非冷凝
海拔	僅針對 UltraSPARC IV+ 1.8 GHz CPU/記憶體板，最高 7000 英呎 (2134 公尺) 所有其他的 CPU/記憶體板，最高 10000 英呎 (3048 公尺)	最高 39400 英呎 (12000 公尺)	

除上述環境條件外，Netra 1280 還必須符合 Telcordia SR-3580 (NEBS) Level 3 的需求。

* 不適用於抽取式媒體裝置。

\ 受最大絕對濕度 (每公斤乾燥空氣含水 0.024 公斤) 的制約。

d 每上升 500 公尺，最高操作環境溫度就會降低 1 度。

表 3-1 中限制的作業環境反映了系統經過的測試。最佳條件為建議的作業環境。以接近極限的溫度或濕度操作電腦設備過長時間，將會顯著增加硬體元件的故障率。強烈建議客戶計劃並使用最佳溫度與濕度範圍，以減少因元件故障而發生當機的機會。

3.1.1 環境溫度

環境溫度範圍從 69.8° 至 73.4°F (21°C 至 23°C) 是系統穩定性最高而且讓操作者感覺舒適的最佳溫度。大多數電腦設備可在較大的溫度範圍下操作，不過 71.6°F (22°C) 左右的溫度是最適宜的，因為在此溫度之下，較易維持相對濕度水平以確保設備安全。萬一環境支援的系統發生當機時，在此溫度範圍中操作可提供一段安全緩衝的時間。雖然個別機器的溫度範圍標準不一，69.8° 至 73.4°F (21°C 至 23°C) 是最佳溫度設定。

3.1.2 週邊相對濕度

環境相對濕度等級在 45% 與 50% 之間最適用於安全的資料處理操作。在某些情況下，大多數資料處理設備可在相當大的環境範圍 (20% 至 80%) 中操作，但最佳範圍應在 45% 與 50% 之間，原因如下：

- 最佳範圍可協助保護電腦系統與濕度過高相關的腐蝕性問題。
- 在環境控制系統發生故障時，最佳範圍可提供最大的操作時間緩衝。
- 此範圍在相對濕度過低時，可以避免因靜電放電的間斷干擾而導致故障或暫時故障。

相對濕度在 35% 以下時容易產生靜電放電 (ESD) 且不易消散，如果濕度降至 30% 以下 ESD 會更加危險。與一般辦公環境或其他控制比較不嚴格的區域中使用的準則相比，5% 的相對濕度範圍可能過於嚴苛，但資料中心通常具有高效率隔汽設備與較低換氣率，因此維持此範圍並不困難。

3.2 通風與散熱

在插槽全滿且啓用時，Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的最大散熱率為 3300W (11300 英國熱學單位 (BTU)/小時)。表 3-2 顯示了詳細數字。

表 3-2 散熱

配置	散熱	
	Sun Fire V1280	Netra 1280
4 CPU、8 GB 記憶體	1400W (4780 BTU/小時)	1500W (5120 BTU/小時)
8 CPU、16 GB 記憶體	2150W (7330 BTU/小時)	2310W (7880 BTU/小時)
12 CPU、24 GB 記憶體	2900W (9890 BTU/小時)	3120W (10640 BTU/小時)
12 CPU、96 GB 記憶體	3300W (11300 BTU/小時)	3530W (12030 BTU/小時)

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統設計可在自然對流氣流中安裝與運作。但要符合以下規則所聲明的環境規格。

- 必須確保有足夠的氣流通過系統。Sun Fire V1280/Netra 1280 系統使用內部風扇，在正常操作條件下每分鐘可通過 400 立方英尺的空氣 (cfm) 的總氣流。
- 系統從前到後進行通風。進氣口位於系統正面，出氣口位於系統背面。
- 為系統進入與排出空氣開啓的通風裝置，每個最少應提供 160 inch² (1030 cm²) 的開闊區域。
- 在系統正面與背面應至少保留 35 英吋 (86 公分) 的間隙，以確保氣流暢通無阻。
- 確保機櫃中安裝的其他設備沒有超過進氣口處的環境限制。環境限制假設通風擋門關閉時在系統機櫃中操作系統。

3.3 Sun Fire V1280 系統電源需求

Sun Fire V1280 系統在出廠時已做好各項準備工作，可立即在設備機架中進行安裝。

備註 – 電壓範圍必須在 200–240 VAC 之間，才可開啓系統電源。

Sun Fire V1280 系統隨附四根配備插頭的分離式電源線，可與當地的電源插座配合使用。
[表 3-3](#) 顯示了電源線的額定值。

備註 – 每條電源線末端的插頭是中斷此產品連線的主要方法。

表 3-3 Sun Fire V1280 系統交流電源線額定值

額定值	數值
電壓	200 至 240 VAC
每條電源線的最大輸入電流	9A (在 200 VAC 時)
電源線	額定 10A
斷路器 – 北美 (4)	15A 至 20A
斷路器 – 國際 (4)	16A

[表 3-4](#) 顯示現場的交流電需求。

表 3-4 Sun Fire V1280 系統電源需求

額定值	數值
電壓	200–240VAC
頻率	50–60 Hz

表 3-5 顯示 Sun Fire V1280 系統在 200VAC 時的電流與耗電量。

表 3-5 Sun Fire V1280 系統電流與耗電量

額定值	數值
電流	每條電源線 9A (如果只有兩根電源線通電)
突入電流	100 毫秒之後 18A
突波電流	在 5 毫秒電力不足的短期之後突波高於 75A
電源消耗	總共最高 3300W

3.3.1 接地要求

Sun Fire V1280 系統機箱配備額外的安全接地點。

此安全接地點必須滿足 GR1089-CORE 中規定的中央交換機 (central office) 機箱接地要求，專用於在裝置系統與機箱金屬零件或中央交換機接地系統上的附近位置之間建立一個通道。

您可選擇使用此接地點，通常根據安裝者設備的實際狀況而定。

此接地點與電源系統接地的安全接地連線無關，後者透過每條電源線上的地線來接地。您必須建立此連接。

3.3.2 連接交流電源以取得備援



注意 – 要取得最佳備援，應將電源線連接至兩個獨立電源 (每個電源有兩根電源線)。

一般情況下，兩個獨立電源表示一個用作外部電源，另一個用作非斷電 (UPS) 備用系統。也就是說，即使其中一個電源發生故障，系統仍能正常操作。

兩個電源必須具有獨立斷路器。

除非兩個電源都輸入交流電，否則系統不會進入待命模式。

3.4 Netra 1280 系統電源需求

Netra 1280 系統在出廠時已做好各項準備工作，可立即在設備機架中安裝。



注意 – 本系統具有多個電源連線。您必須斷開所有相關斷路器，才可以完全中斷系統電源。

備註 – 電壓範圍必須在 -40 至 -72 VDC 之間，才可開啓系統電源。



注意 – 電源開關不是「開啓/關閉」開關。此電源開關是「開啓/待命」開關。電源開關並不會使設備絕緣。斷路器是中斷 Netra 1280 系統電源的主要方法。

Netra 1280 系統的電源開關為搖桿式、瞬間作用型開關。此開關只容許低電壓訊號通過，高電壓電路則不能通過。

至少兩個專屬電源要配備正極接地斷路器，請參閱第 3-9 頁的第 3.4.2 章節「[連接直流電源以取得備援](#)」以取得詳細資料。所提供的接頭接線片可用於壓接客戶提供的纜線。

Netra 1280 系統可連接四對電源線。表 3-6 顯示每對電源線的電流額定值。

表 3-6 Netra 1280 系統每對直流電源線的額定值

額定值	數值
電壓	-40 至 -72 VDC
-48 VDC 時，每對電源線的最大輸入電流	38A
-40 VDC 時，每對電源線的最大輸入電流	47A
電源線額定值	47A
斷路器面板	50A

備註 – 在北美必須使用 90 度的 6 AWG 銅導體。在使用其他安全規範的地區，則應使用 10 mm² 銅導體。

表 3-7 顯示 Netra 1280 系統在 -48 VDC 時的電流與耗電量。

備註 – 斷路器是中斷此產品電源的主要方法。

表 3-7 Netra 1280 系統電流與耗電量

額定值	數值
在 -48 VDC 時的電流	每對電源線 38A (如果只有兩對電源線通電)*
突入電流	100 毫秒之前小於 70A
突波電流	在最長 75 毫秒電力不足時間之後，短期突波為 < 150A，持續時間最長為 4 毫秒，隨後會在不到 10 毫秒內直線下降到正常工作電流 (圖 3-1)。
電源消耗	兩對或多對電源線最多總共消耗 3530W 電量。 小於 1900W (一對電源線)

* 在四個電源供應器中只有兩個電源供應器通電時，每個電源供應器必須輸送的最大輸入電流。如果電源電壓低於 -48V，電流將上升至最大值 47A。

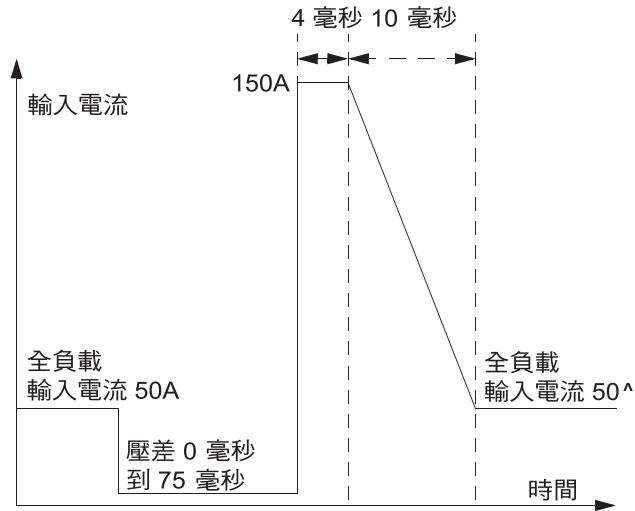


圖 3-1 突波電流

3.4.1 電源要求

直流電源必須是：

- 額定值為 -48 VDC 或 -60 VDC 左右的直流電源系統
- 與所有交流電源絕緣
- 可靠接地 (即電池室的正極線連接到接地電極)
- 每對電源線的額定最小電流為 50 A

備註 – Netra 1280 系統必須安裝在限制進出的位置。IEC、EN 及 UL 60950 將限制進出的位置，定義為僅允許合格或受過訓練的專業人士進入，並使用上鎖機制 (例如：鑰匙鎖或存取卡系統) 控制人員進出的區域。

3.4.2 接地要求

Netra 1280 系統機箱配備額外的安全接地點。此安全接地點必須滿足 GR1089-CORE 中規定的中央交換機 (central office) 機箱接地要求，專用於在裝置系統與機箱金屬零件或中央交換機接地系統上的附近位置之間建立一個通道。您可選擇使用此接地點，通常根據安裝者設備的實際狀況而定。

此連接與電源系統接地的安全接地連線無關，後者透過直流電源輸入模組上的雙孔接頭來接地。

3.4.2.1 電流過載保護要求

每個主機設備機架均必須提供電流過載保護裝置。

- 直流電源與 Netra 1280 系統之間的負極電源導體上，必須安裝四個額定直流電流為 50 A 的單極、快速斷電的斷路器 (每個未接地的電源導體各一個)。
- 在 60A 的突入電流持續 200 毫秒時，斷路器不應斷電。

備註 – 電流過載保護裝置必須符合適當國家與當地電氣安全規範的要求，並獲准用於預期的用途。

3.4.2.2 斷電與絕緣

用於維修的斷電裝置是指負極電源導體上的斷路器。

3.4.3 連接直流電源以取得備援



注意 – 要取得最佳備援，應將兩對電源線連接至兩個獨立電源 (每個電源有兩根電源線)。

一般情況下，兩個獨立電源表示一個用作外部電源，另一個用作非斷電 (UPS) 備用系統。也就是說，即使其中一個電源發生故障，系統仍能正常操作。

兩個電源必須具有獨立斷路器。

